



SIEGE DE BRUXELLES  
Boulevard Clovis 15  
1000 Bruxelles  
Tél. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tél. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :  
**HAINAUT**

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE  
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : **Av du Foreum 11 Pt 204  
1020 Laeken**

PROPRIETAIRE : **M<sup>r</sup> Gemen**  
Adresse : **Av de l'Anbre Ballan 22b<sup>t</sup>14**

DEMANDEUR :  
Adresse : **Les Dedolbeken 39A**

INSTALLATEUR : **rue des Ademmes 38**  
Adresse : **7030 Hennuyeres**

TVA ou CI : **465 678 511**

EAN : \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Compteur n° : \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

Date du contrôle : **06/05/2010** Type de contrôle : ~~examen de conformité~~ **visite de contrôle** suivant :

(RGIE art. 270) **RGIE art. 271** (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - **Modification** - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : **Appartement**

Début travaux : Fondations **avant** après 1.10.81 - Installation électrique **avant - après 1.10.81** - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension **3x400+N V** Protection raccordement **30** A

Câble aliment, tableau. princ. : \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup> Inter.gén. : type **90/03**

Type électrode de terre : boucle - barres **piquets** conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : **1** ; Nombre de circuits term. : **3** ; RA : **25,8** Ohm; RI tot **20** MOhm

Facteurs d'influences externes : \_\_\_\_\_

DESCRIPTION : **Voir schéma de situation et unifilaire**

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : **néant**

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE  
Date :  
le responsable du distributeur  
nom :  
signature

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : **1** L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le **06/05/2010** (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

- 2** L'installation n'est pas conforme.
- 3** L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

L'AGENT VISITEUR :  
n° + nom + signature **223 Pletenej**

Le directeur,



Installateur

Ets Debbeler SPRL.  
Rue des Anolentes 32,  
7096 Hennuyères

TVA: 465 676 511


ORG. CONTROLE B.I.V. 223
06 MAI 2010
P. LECLERCQ

Client et chantier

Av. du Forum 11 bte 204  
1000 Laeken

Client


M. Erens.  
av. de l'Anbre Ballon 22 bte 14  
1090 Jette

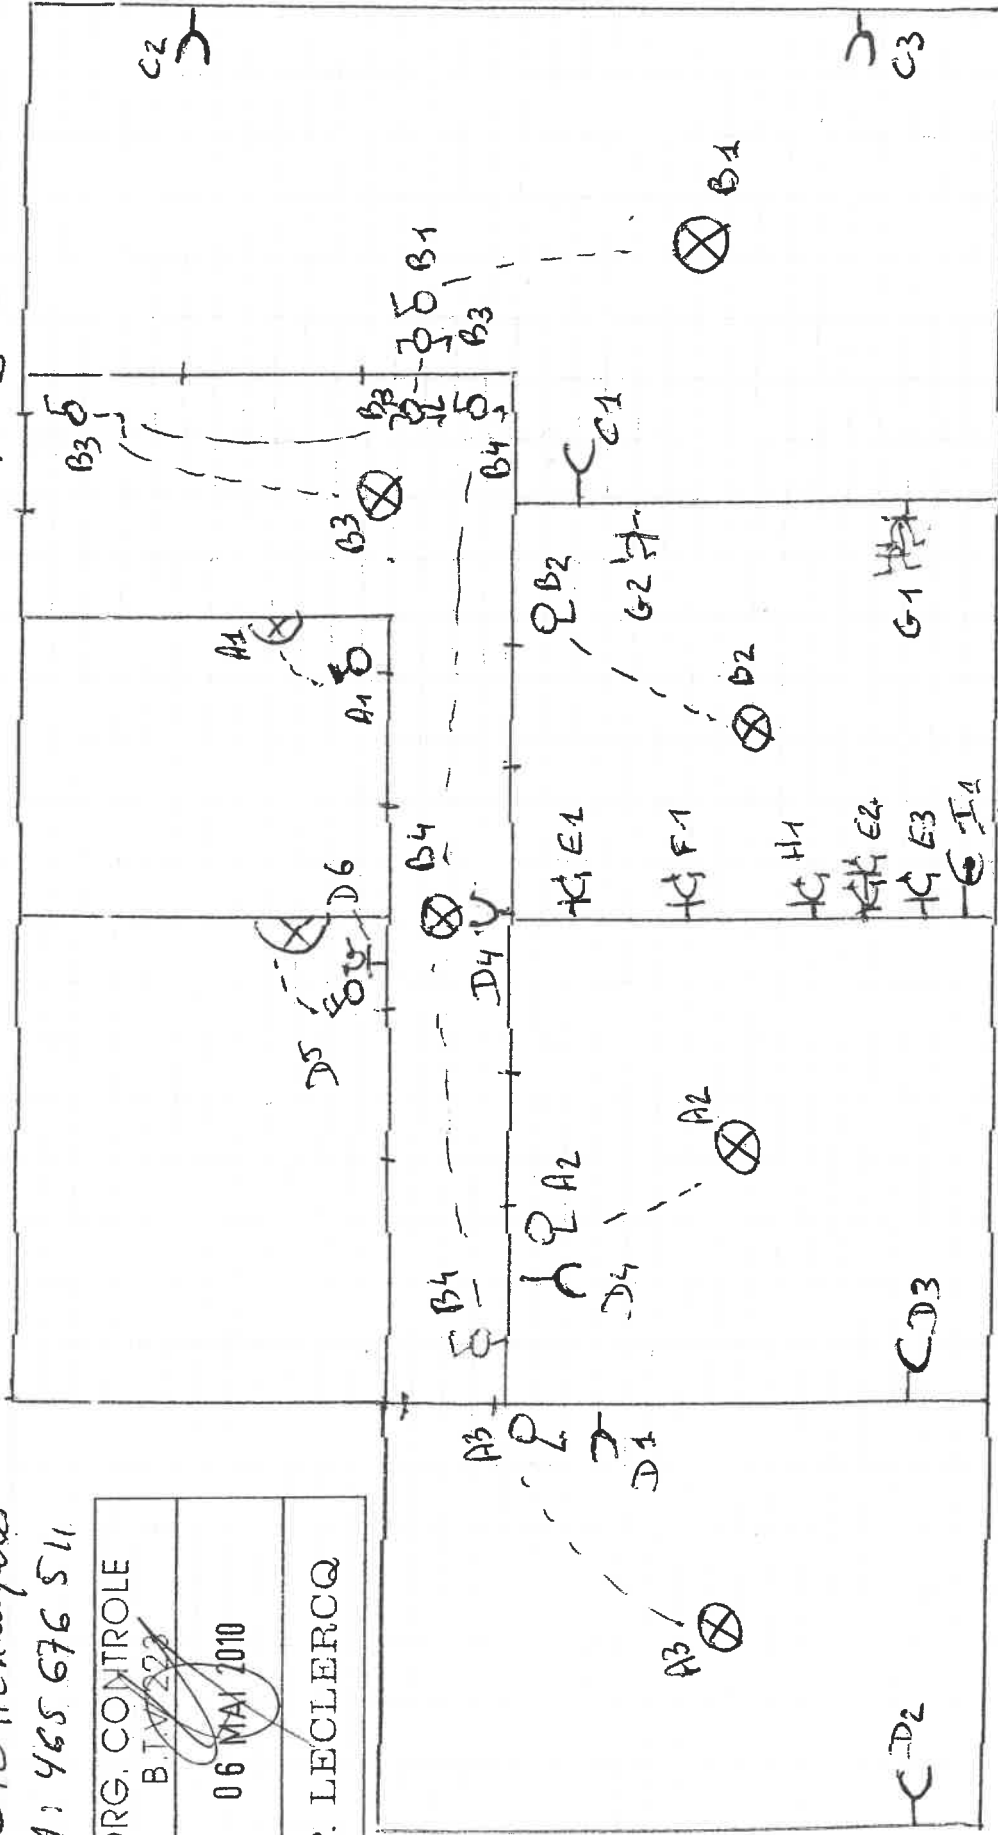

CHEVRE  
 Client  
 M. Eehens  
 av. de l'Arbre Paillon 226615  
 1090 Jette.

M. du Forum 11 bte 204  
 1020 Laeken

Ets Deobbelee SPRL  
 rue des Archéologues 32  
 7096 Heikwyëre  
 TVA : 465.676.511

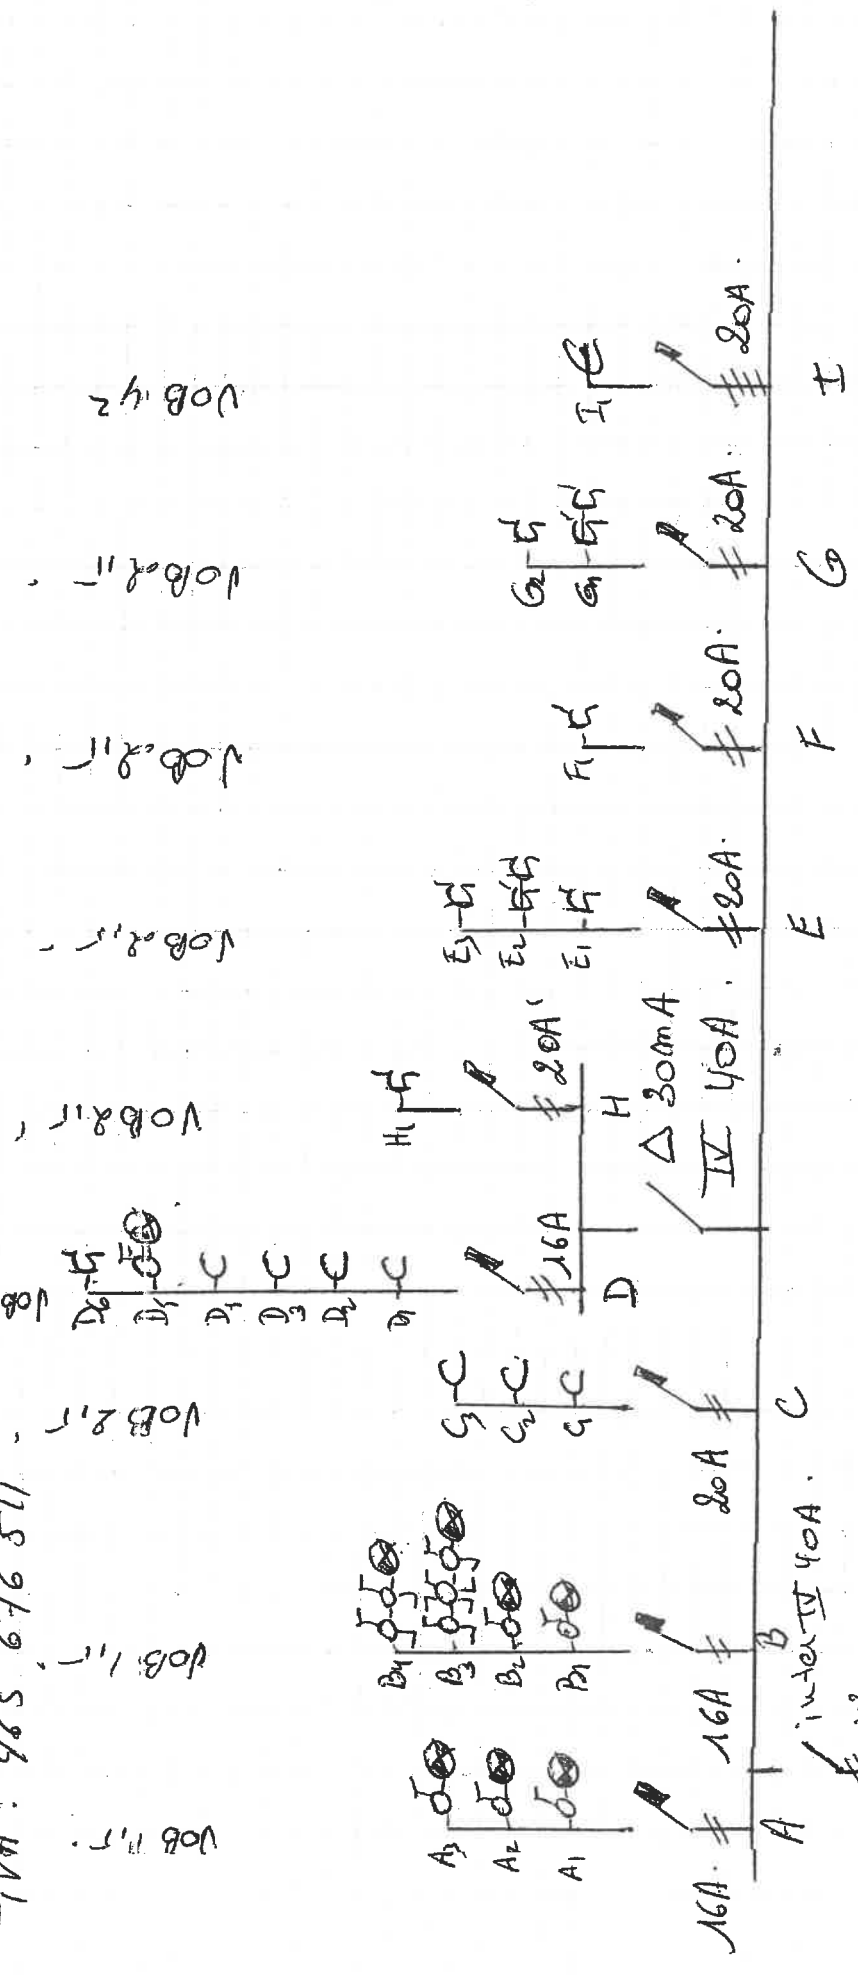

ORG. CONTROLE B.I.V. 223
06 MAI 2010
P. LECLERCQ

$\Delta$  300mA  
 IV 40A.