



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

130887

Ref. verslag

RAP 47/20140912 - 3

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- A Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	FRANCOIS PASCAL	Voornaam		Postnr	1090
Adres	CORNELIE HOORNAERSTRAAT 17	Gemeente	JETTE		
Installateur	IDEM	Gemeente			
BTW-nummer	BE 0558589346				
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	-- / -- / --		Gemeente
Plaats van onderzoek		Postnr.	7860		
Adres	BRUSSESESTEENWEG 77	Gemeente	MEISE		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□			Elektriciteits- verdelers	EANDIS
Installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid				

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	3x230
Ø voedingskabel (mm²)	6
I _{nom} aansluiting (A)	MAX. 32A
Type alg. schakelaar	DIFF
Aantal borden	1
Aantal eindstroombanen	13
Type aardelektrode	STAVEN
Algemene diff.stroom.inr.	40-93
Bijkomende diff.stroom.inr.	40-903

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) : /

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	27,8 Ω	Isolatieweerstand (280/500/1000V) : > 1 MΩ
		Werkung differentieelstroominrichting : <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot.: <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controlebezoek uiterlijk op : 12.09.2013

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)


VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW
inspecteur (121)
MATHYS Arne

Datum onderzoek: 12.09.2014

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.


RAP-E-901 (01.07.2008)

59/133

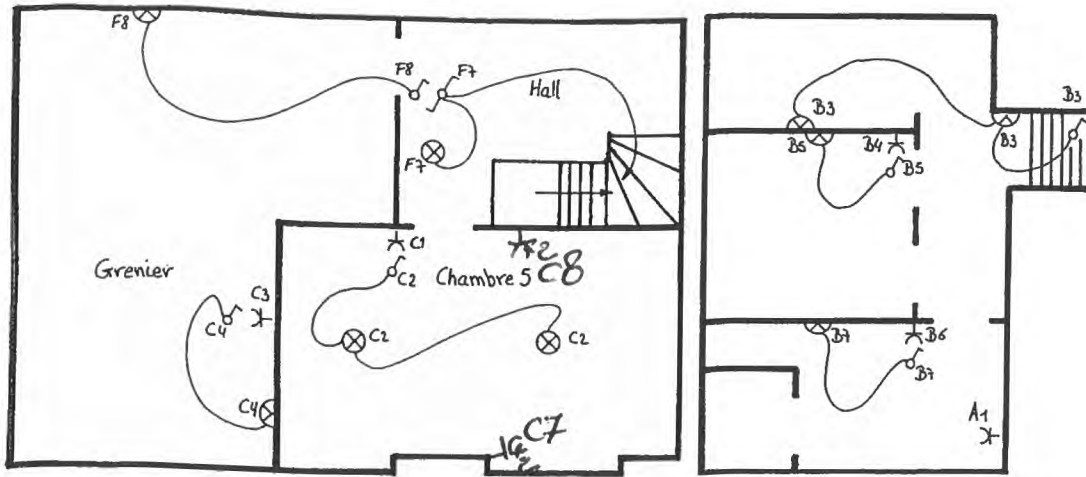


Grenier

Caves

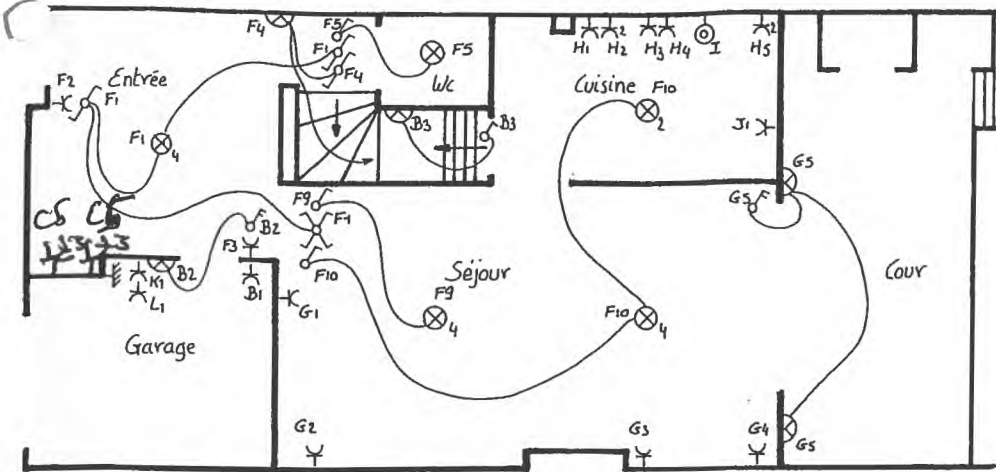

Rez-de-chaussee

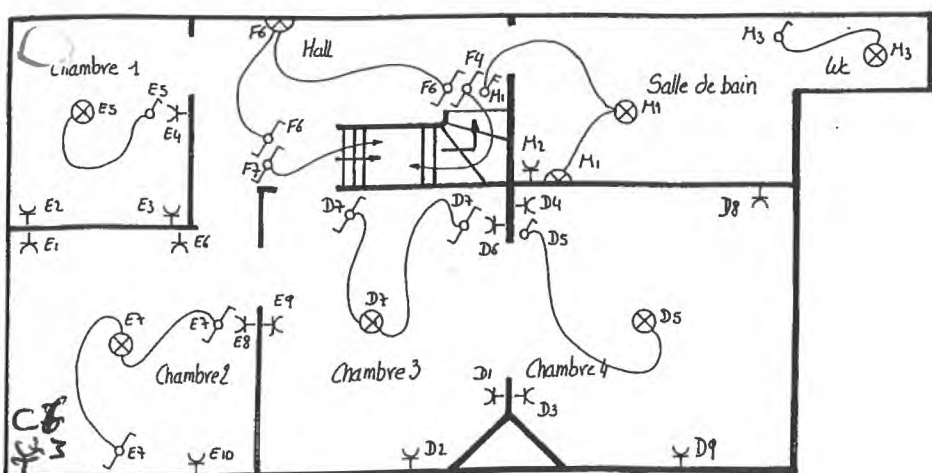


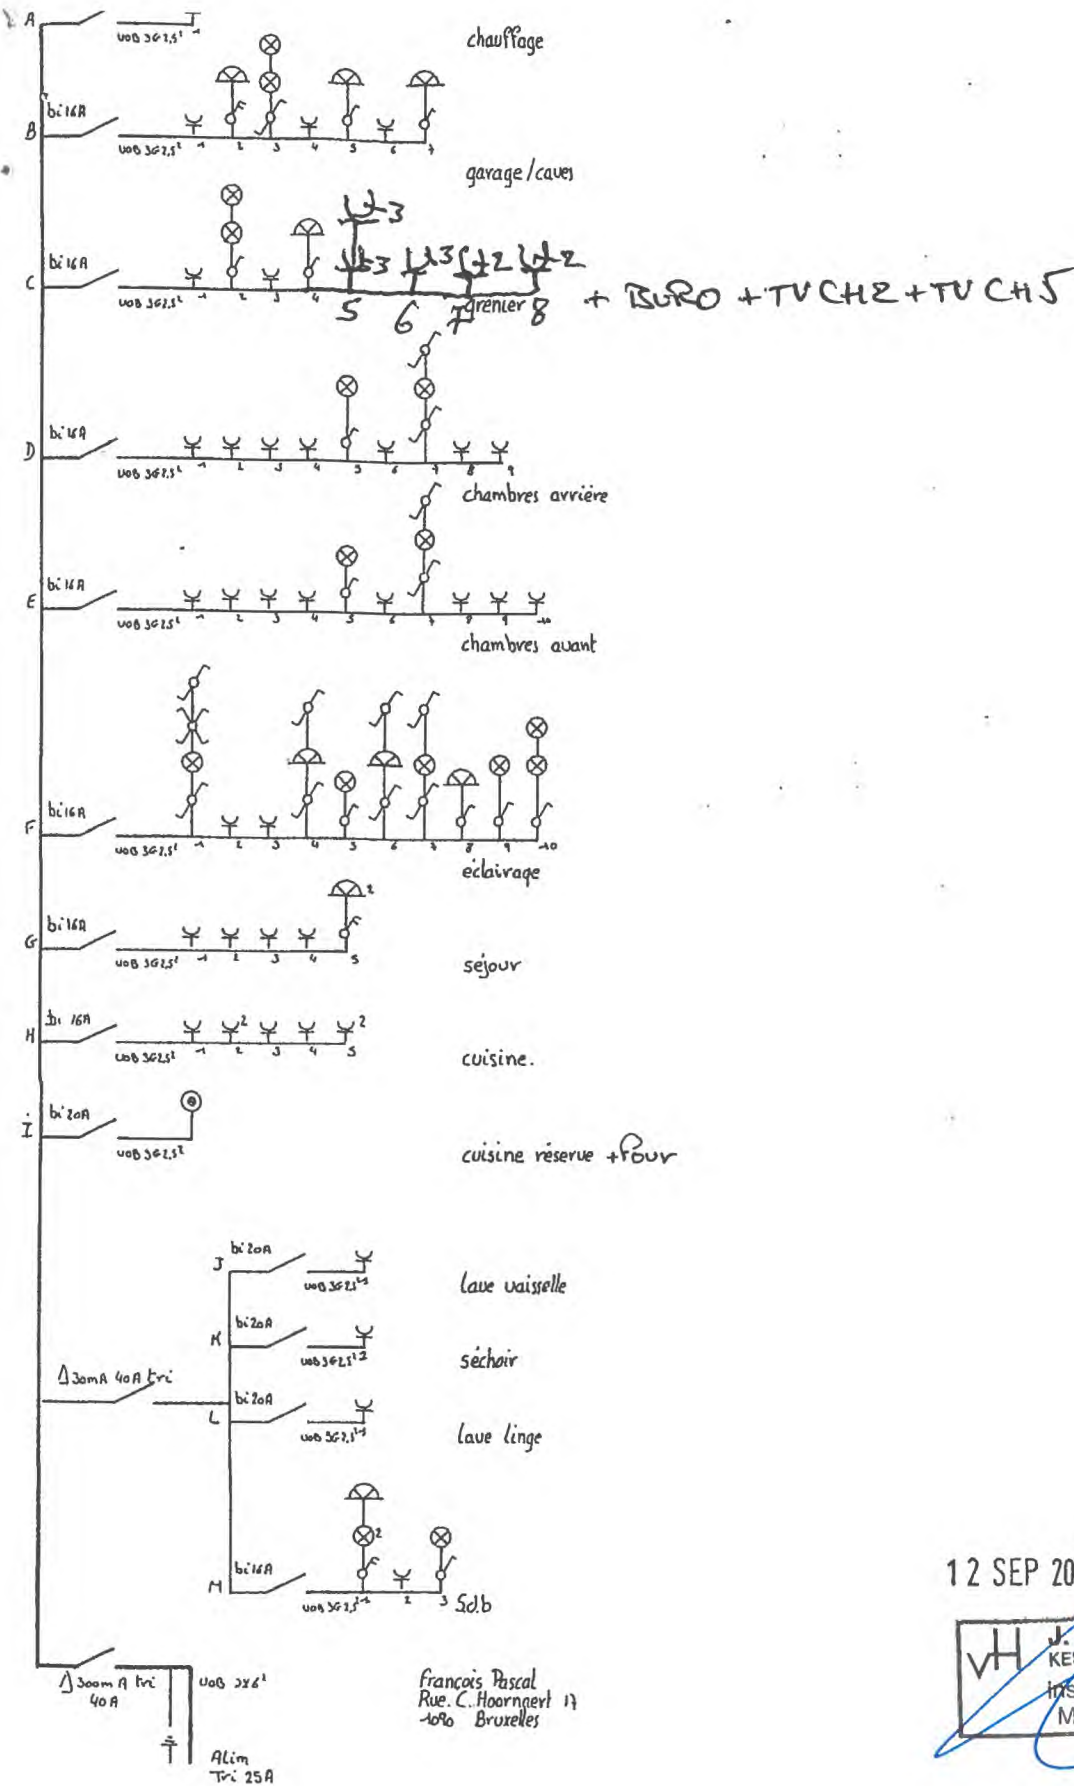
1^{er} étage

Schema d'implantation

François Pascal
Rue C. Moornaert 11
1090 Bruxelles

Brusselsesteenweg 77
1860 Heise

12 SEP 2014

J. VAN HEMELEN
 KEURINGSORGANISME VZW
 inspecteur (121)
 MATHYS Arne



12 SEP 2014

VH J. VAN HEMELEEN
KEURINGSORGANISME VZW
Inspecteur (121)
MATHYS Arne

Schéma unifilaire
d'une maison située:
Brusselsekenweg
1860 Meise