

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: león theodorstraat 96 bus 3/1
1090 jette

EIGENAAR: Zaaiwbedrijf Onstlein dochx bba

Adres: Amerikalei 160, 2000 Antwerpen

OPDRACHTGEVER: Van Geere Pascal

Adres: Stenenstraat 101, 9255 Buggenhout

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: BE 043.293.182

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tel. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tel. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brussel | Tel. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tel. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Liège | Tel. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tel. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tel. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☒ BTV Oost-Vlaanderen | Tel. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tel. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tel. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____

Teller nr. _____

Index: DUB

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 27.11.14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type DSUCA/300mA/2p

De van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 5,8 Ohm; RI tot 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: veendood- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

nota enkel bereikbare- en zichtbare delen werden gecontroleerd

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op <u>Sebelga ok</u>
de aangestelde van de stroomverdeel- <u>29/11/15.</u>
naam: _____
handtekening: _____

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27.11.39 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.


De agent-onderzoeken
(nr., naam, handtekening)

D. Waterschoot 264
0497 52 73 64



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,

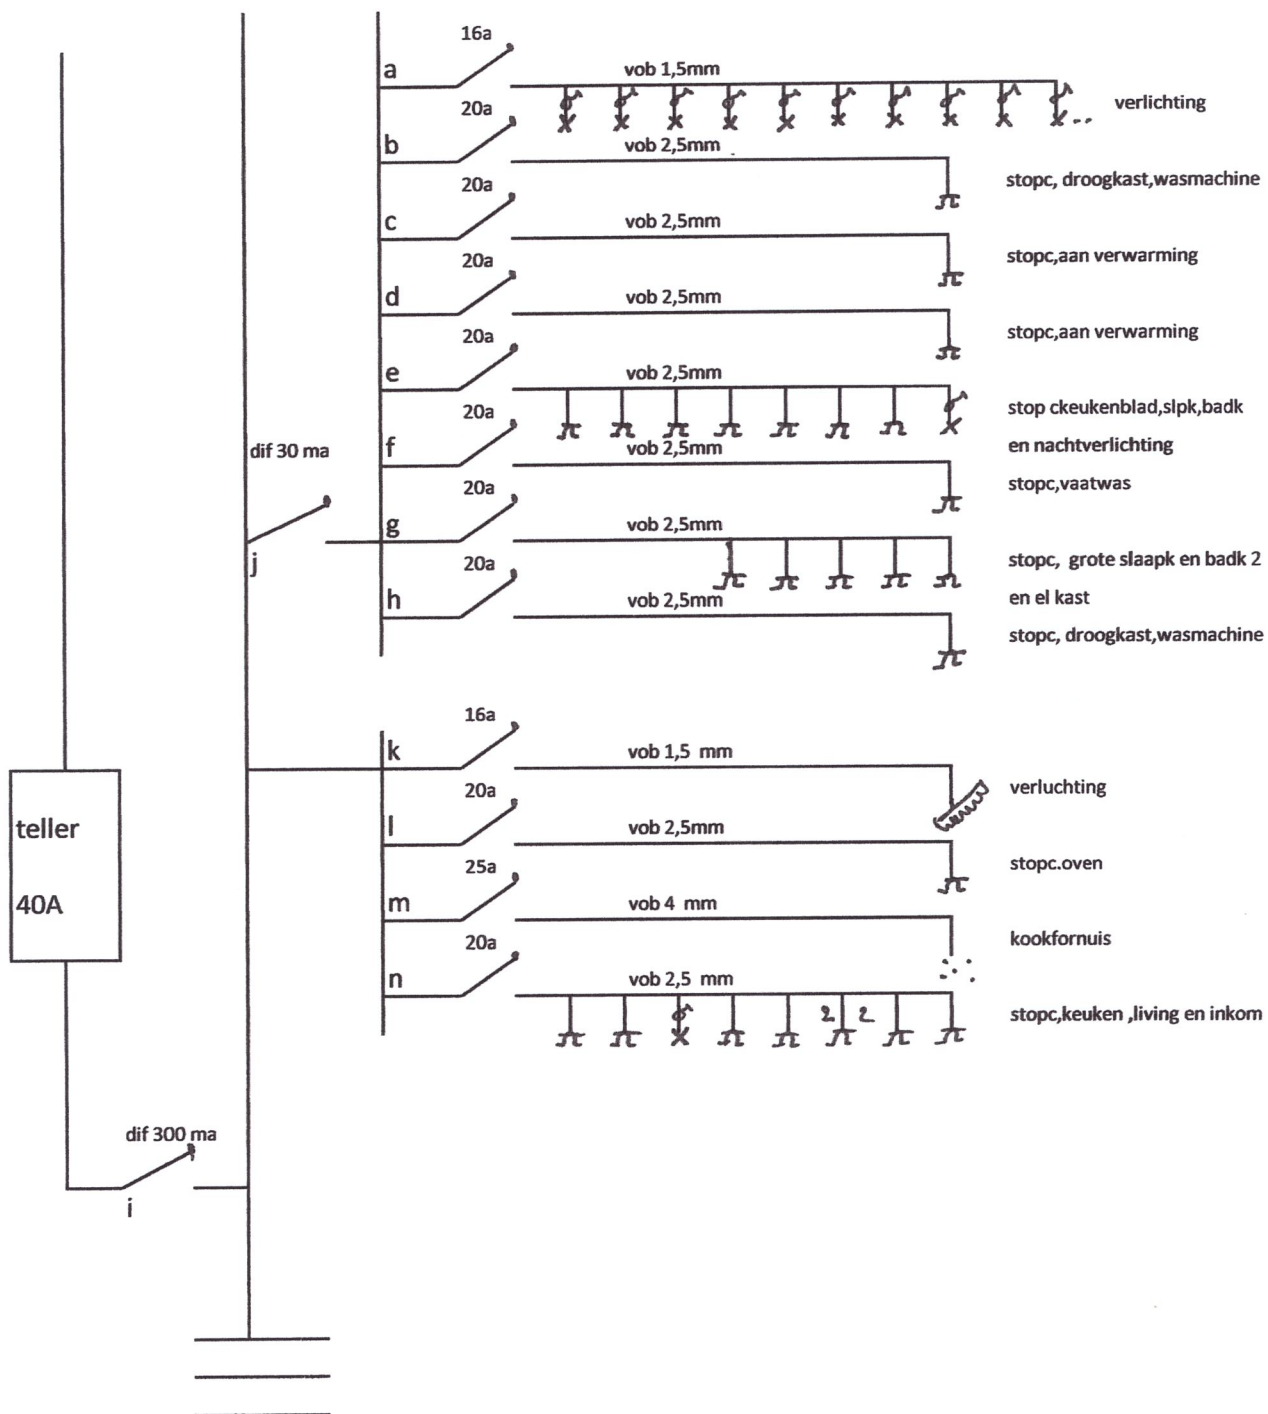

nr 96 bus 03/1 APP jette c1 3,4

eigenaar : Bouwbedrijf Ghislain dockx bvba amerikalei 160 2000 antwerpen
 installateur : van verre pascal stenenstraat 101 9255 buggenhout 0475846375

ETV

D. Waterschoot 26

73 64

27/11/14

