



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl  
 Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel  
 Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 10.29330532



N 140753

Resi code:

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11  Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11  
 Brabant tel.: 02 674 57 11  Wallonië tel.: 081 432 611



**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :		Eigenaar of beheerder :	
Naam,voornaam : .....		Naam, voornaam : <u>G. RAERTS HERREIRA</u>		Adres : <u>idem</u>	
Ident. Kaart nr. : .....		Adres : <u>Wandvoerenstraat 62 B10</u>		Post nr. + Stad : <u>3500 HASSELT</u>	
BTW nr.: BE .....		Tel. : <u>1</u>		Tel. : <u>1</u>	

**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Woonenheid
	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> periodiek	<input checked="" type="radio"/> controle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> verzwarend	<input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een woonenheid		<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheid

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdelers	EAN <u>541449206005382339</u> <input type="radio"/> EAN niet meegedeeld <input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>24.12069</u> meterstand dag: <u>28366</u> nacht: ..... <input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> ..... nr.: ..... meterstand : .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> ..... Type aardelektrode : Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> ..... <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type : .....
	Beschrijving installatie <input type="radio"/> zie bijlage(n)

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>0,70</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>210</u> MΩ	<input checked="" type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		

Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil	Visum DNB of aangestelde :
Inbreuken Bestaande installatie	<input checked="" type="radio"/> Nihil	
Opmerkingen	<input type="radio"/> Nihil	

**Besluit(en) :**

De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 11.10.9.1.2036 (\*)  
 door het erkend organisme.

**Agent bezoeker :**

Naam : SALIMANS KIELS Agent nr. 3933 Datum 11/09/2011 Voor de directeur generaal : handtekening C.O. Janssens

**Bijlage(n) :**  Situatieschema('s) : 1  Eëndraadsschema('s) : .....


- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.



Bijlage : .....  
 Verslag nr : ANTI 10 17000 2082

ééndraadsschema :

Adres van de installatie : Winkelmedentrouw 62  
 Post nr : 3500 Gemeente : Borckh

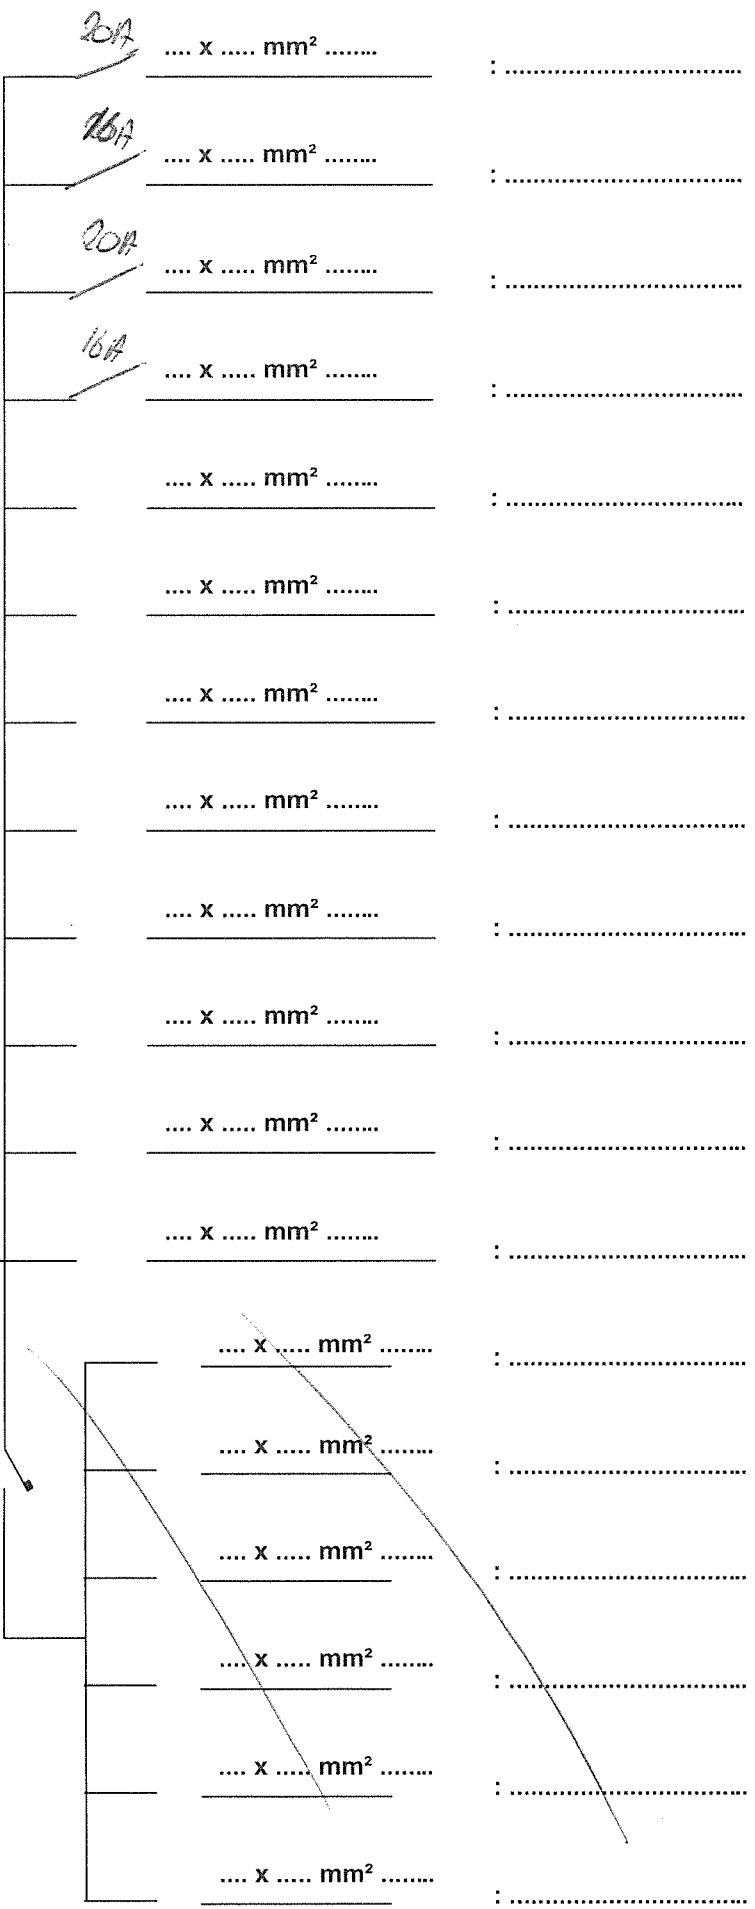

Nominale spanning :  
 ..... V (AC)

Bord :  
 10 polig  
 In 40..A

Voeding bord  
 2 x 10..mm²  
 16A

30A  
 Type A...  
 1 polig  
 In 40..A

Type A...  
 1 polig  
 In .....A  
 .....mA

**Het erkend controleorganisme**

**AIB - Vincotte Belgium vzw**

Agentbezoeker: Naam : S. Van Dam N  
 Datum : 12 / 04 / 2010  
 Handtekening :

**De eigenaar**

Naam : .....  
 Datum : .....  
 Handtekening : .....

**De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken**

Naam : .....  
 BTW nr : .....  
 Cl. nr : .....  
 Opgesteld op : ..... voor : .....  
 Datum : ..... Handtekening :




VINCOTTE

Bijlage : ..... / .....  
Verslag nr : ... ANI... / ... 700020002.....

Adres installatie : Windmolenstraat 62  
Post nr : 3500 ..... Gemeente : H. Borsari .....

Situatieschema :  kelder  gelijkvloerse verdieping  1ste verdieping  2de verdieping ..... de verdieping

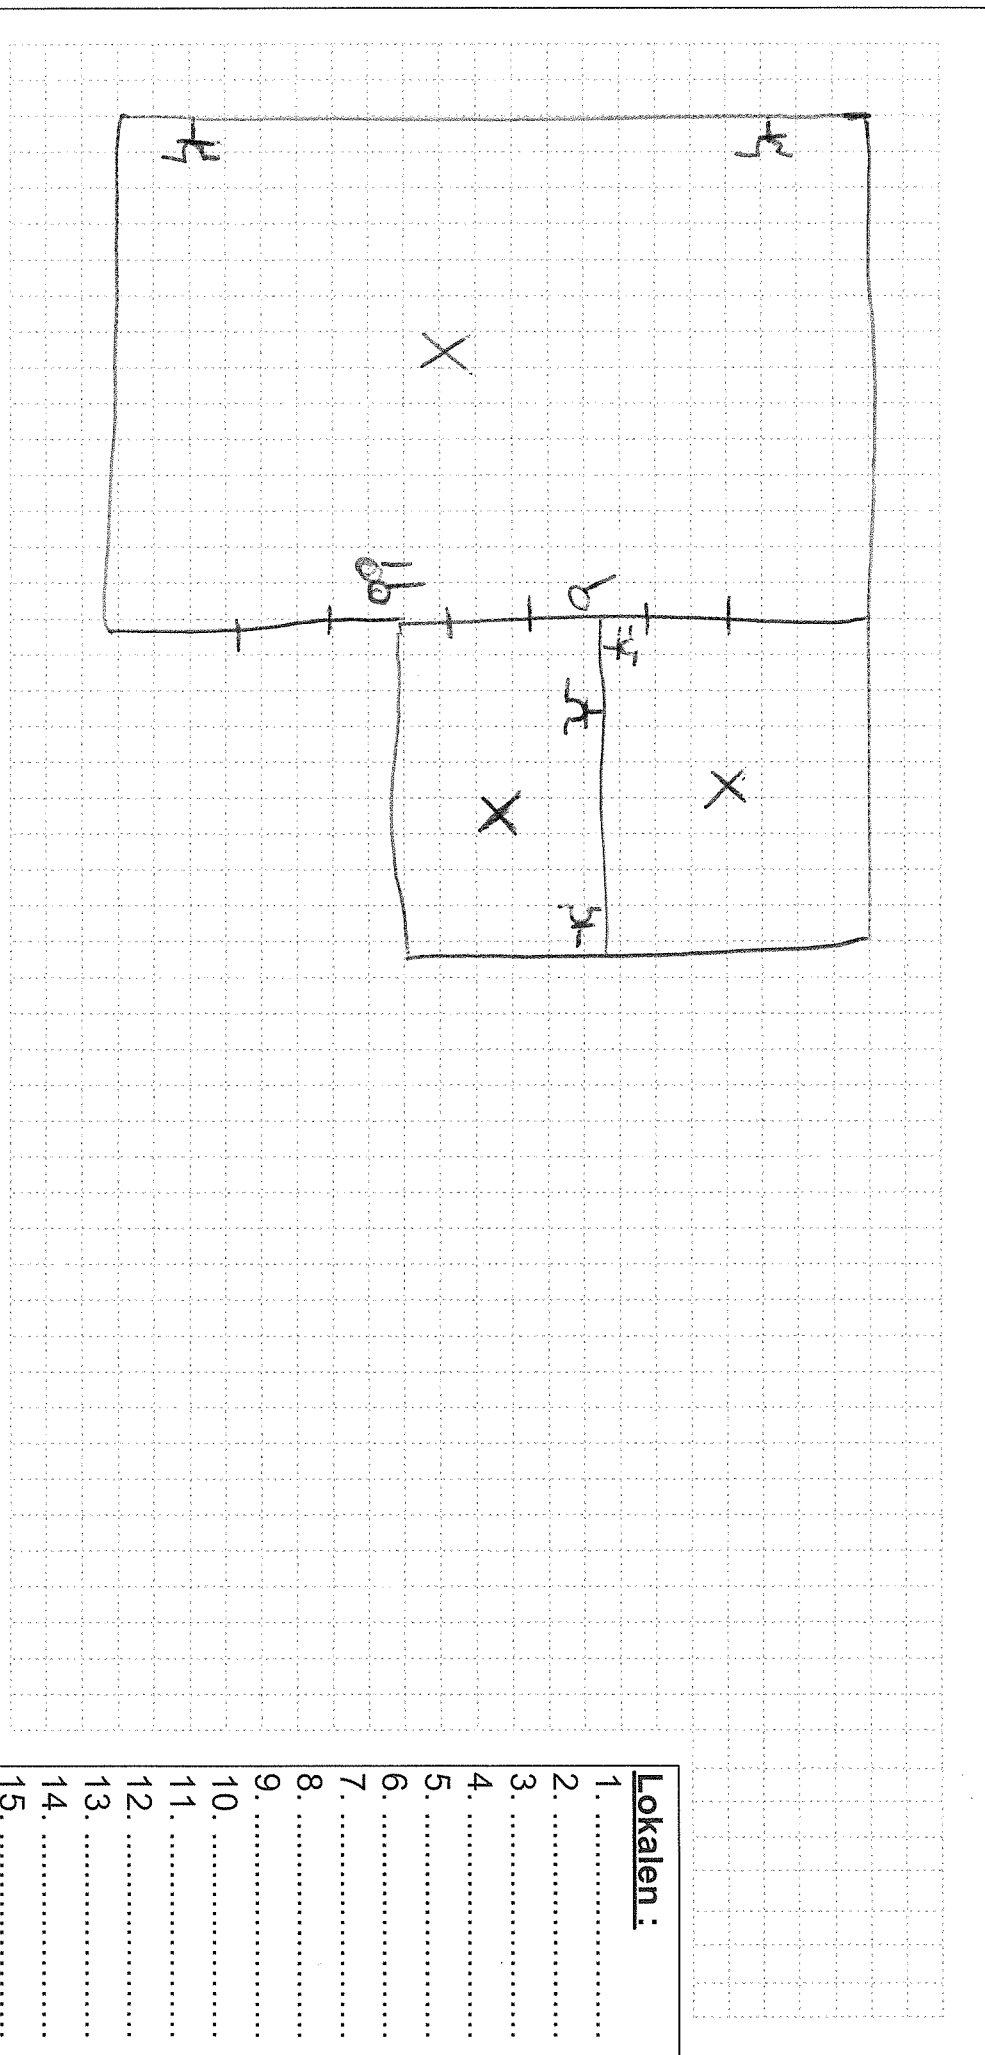

- Lokalen :**
1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
  7. ....
  8. ....
  9. ....
  10. ....
  11. ....
  12. ....
  13. ....
  14. ....
  15. ....

**Het erkend controleorganisme**

**AIB - Vincotte Belgium vzw**

Agentbezoeker: Naam : Solomon ..... Agentnr. : 3933 .....  
Datum : 12 / 04 / 2010 .....  
Handtekening :

**De eigenaar**

Naam : .....  
Datum : ..... / ..... / .....  
Handtekening : .....

**De verantwoordelijke voor de uitvoering van de werken**

Naam : .....  
Datum : ..... / ..... / .....  
Handtekening : .....