

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer :	116230365		
Eigenaar:	Schepens Rita Algemene delen	Opdrachtgever:	Electro Corbeels Leuvensebaan 78 3220 Holsbeek
		584	
Datum onderzoek :	23 maart 2017		
Installatie ID:	216230140	Plaats van het onderzoek:	Parijsstraat 27 3000 LEUVEN <i>Kelder</i>

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek	Controlebezoek wooneenheid met bouwjaar voor 1/10/1981		
Aantal voedingskabels	XVB 4X	Aansluiting	16 A
Voedingskabelsectie	6 mm ²	Differentieel type	A
Spanning	3 x 230	Differentieel ΔI	300 mA
Aantal borden	2	Differentieel, Aantal polen	4
Aantal kringen (eindstroombanen)	6	Differentieel, In	40 A
Elektrische installatie (Bouwjaar)	voor 1/10/1981	Arei artikel	art. 86 & 278
Type aardelektrode	Pennen		
Beschrijving van de installatie	Volgens de bijgeleverde schema's		

II. Uitgevoerde controles

Controlebezoek : AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Keuring volgens instructie IN 7, gebruikmakend van checklist DS63.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re)	21,1 Ohm
Isolatiweerstand (Ri)	78,6 Mohm

V. Besluit

A De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja


VI. Mededelingen

- De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
- Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de keuringsinstelling BTI vzw.
- Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - 4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

DE AGENT ONDERZOEKER
Marco Lavarini



DE DIRECTEUR




ir. Traest Bruno

VASTSTELLINGEN: Inbreuken**VASTSTELLINGEN: Nota's**

- Er is gebruik gemaakt van de uitzondering van Art 278.

-Het is verboden van KLASSE I toestellen aan te sluiten in stopcontacten zonder PEN aarding.

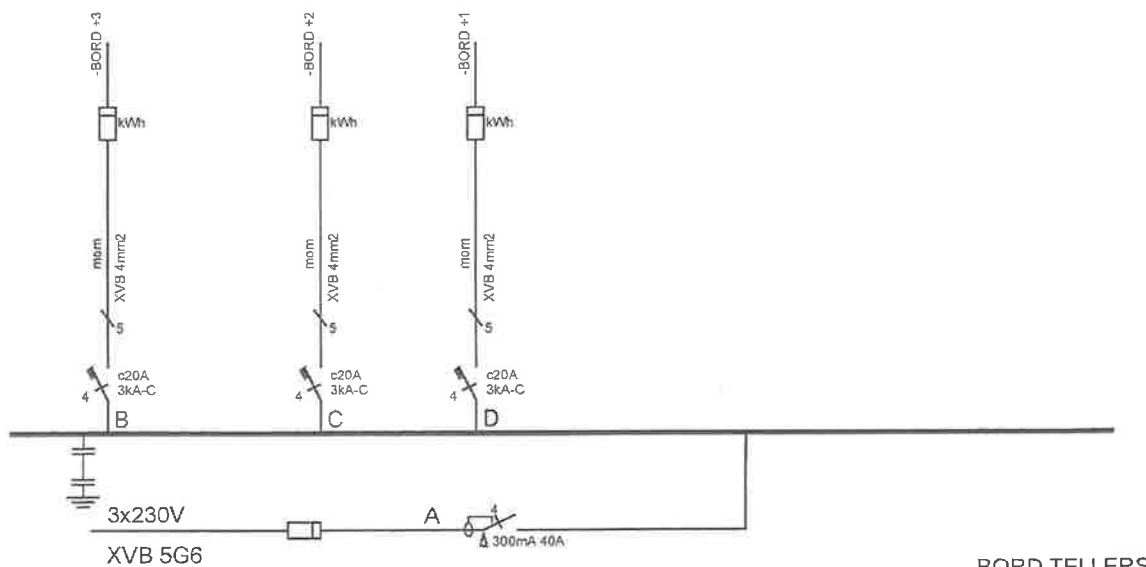

BORD TELLERS

Afgev. erkend organisme

#602 23/03/2017
DTI vzw
Derbystraat 345
3000 Leuven


KELDER
SCHEPENS RITA
PARIJSSTRAAT 27
3000 LEUVEN

datum: 13/3/2017

Verantw. uitvoering

ECL

Electro Corbeels
Leuvensebaan 78
3220 Holsbeek
016 23 87 11

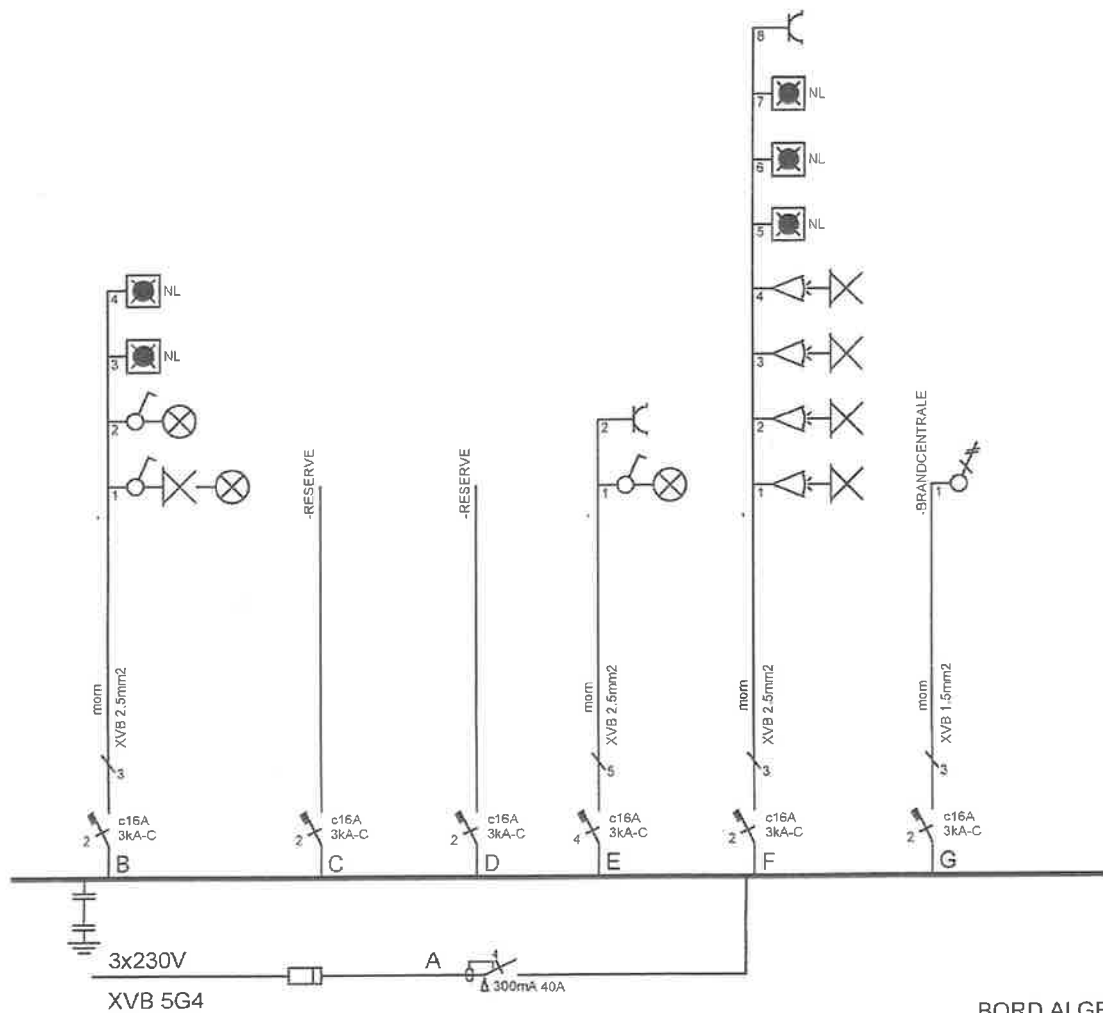

BORD ALGEMEEN

Afgev. erkend organisme

62 BTI vzw 23/03/2017

KELDER
SCHEPENS RITA
PARIJSSTRAAT 27
3000 LEUVEN


datum: 13/3/2017

Verantw. uitvoering


ECL

Electro Corbeels
Leuvensebaan 78
3220 Holsbeek
016 23 87 11


KELDER

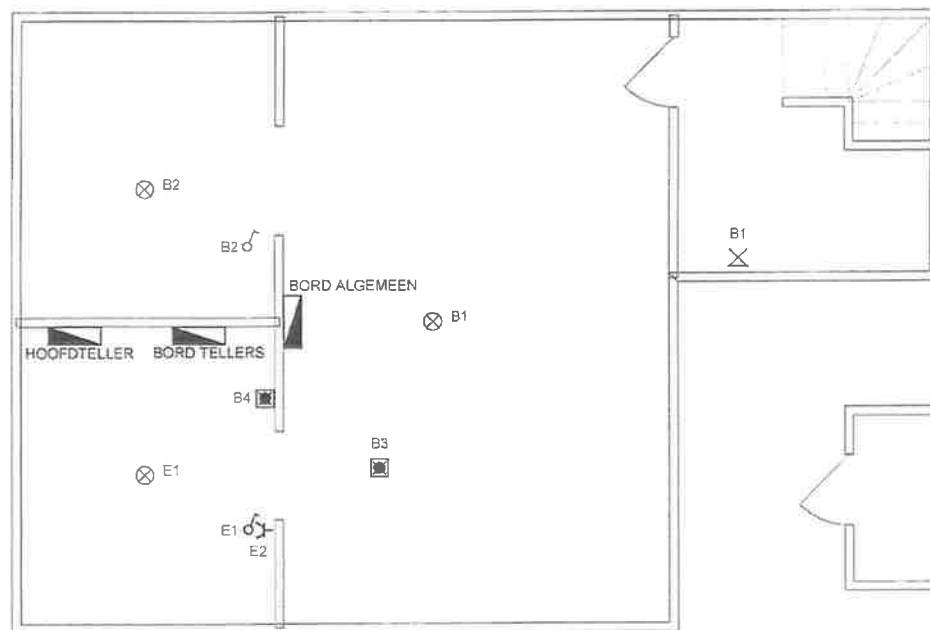


GELIJKVLOERS

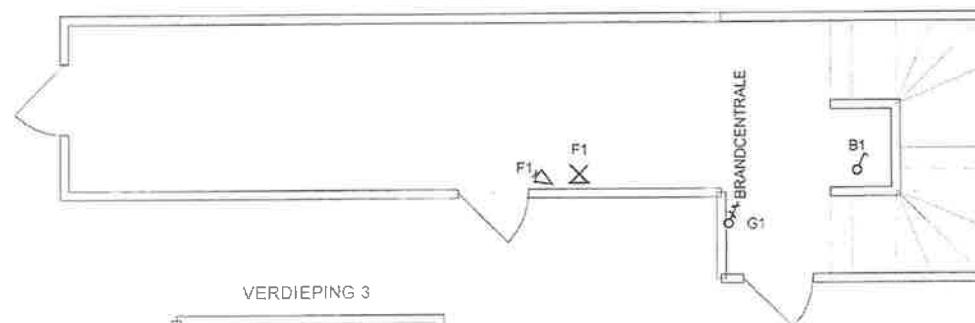


VERDIEPING 1

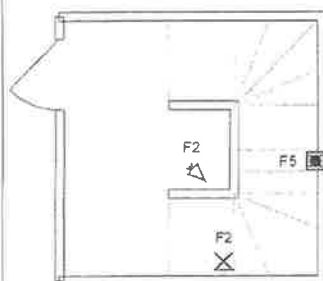

VERDIEPING 2

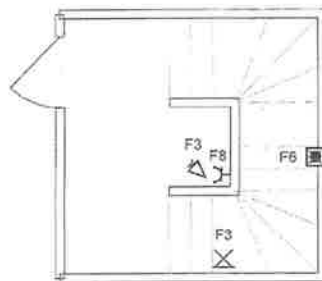

VERDIEPING 3

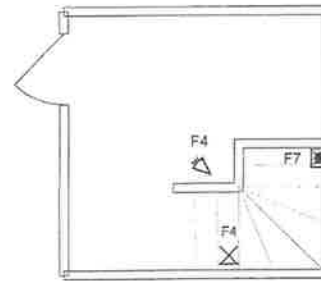

1602 BTI vzw 23/03/2017
 Derbystraat 345
 3000 Leuven - België
 Tel: 03 282 00 00 - Fax: 03 282 00 77

KELDER SCHEPENS RITA PARIJSSTRAAT 27 3000 LEUVEN datum: 13/3/2017	 Electro Corbeels Leuvensebaan 78 3220 Holsbeek 016 23 87 11
---	--