




N° 234-INSF.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBLKerkstraat 33
1820 MELSBOEKDistributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°:

EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging :

Protection max. :

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolement :

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

In (A)

 Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen :

Nombre des circuits terminaux :

Test Δ In

OK

NOK

1. Δ In

OK

NOK

AREI / RGIE

270

271bis

278

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐Contrôle visuel : générale : ☒ ☐Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentialvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.


- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op :
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK ☐ 274 AK ☐	276bis HK ☐ 274 HK ☐	 /
271 AK ☐	271 HK ☐	 /
276 AK ☐	276 HK ☐	 /


NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Enquête dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incidents ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation de signaler les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

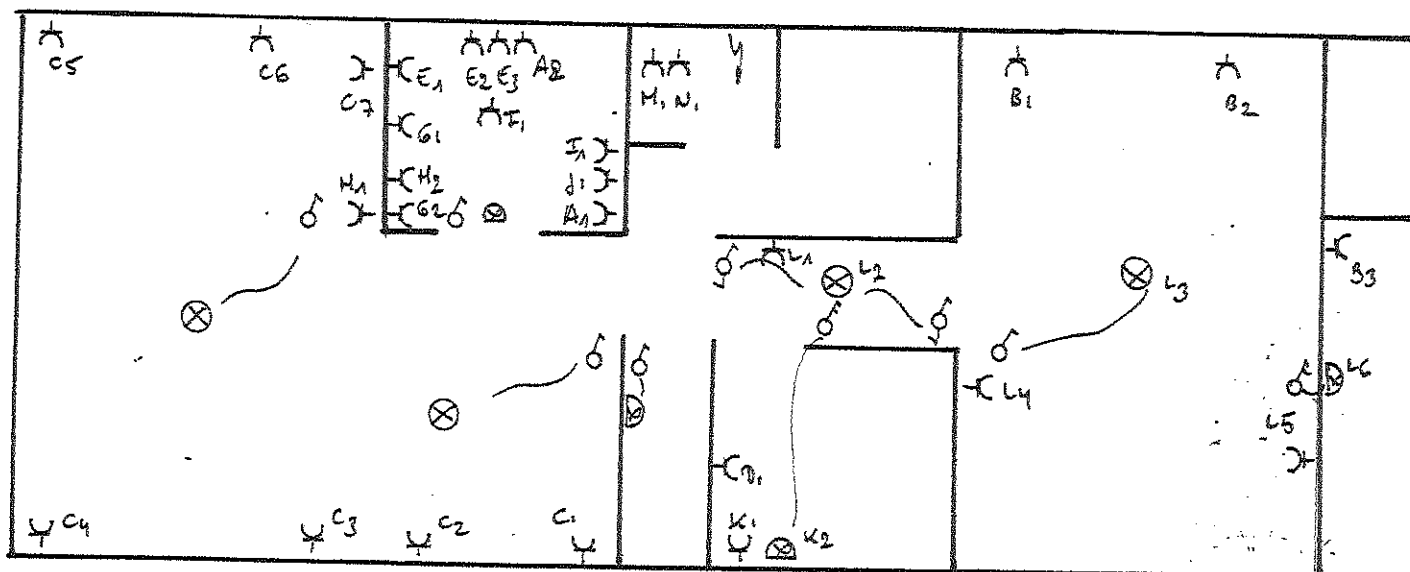

LORE SWINNEW

LEUVENSE STRAAT 10 2de verdiep

1800 VILVOORDE

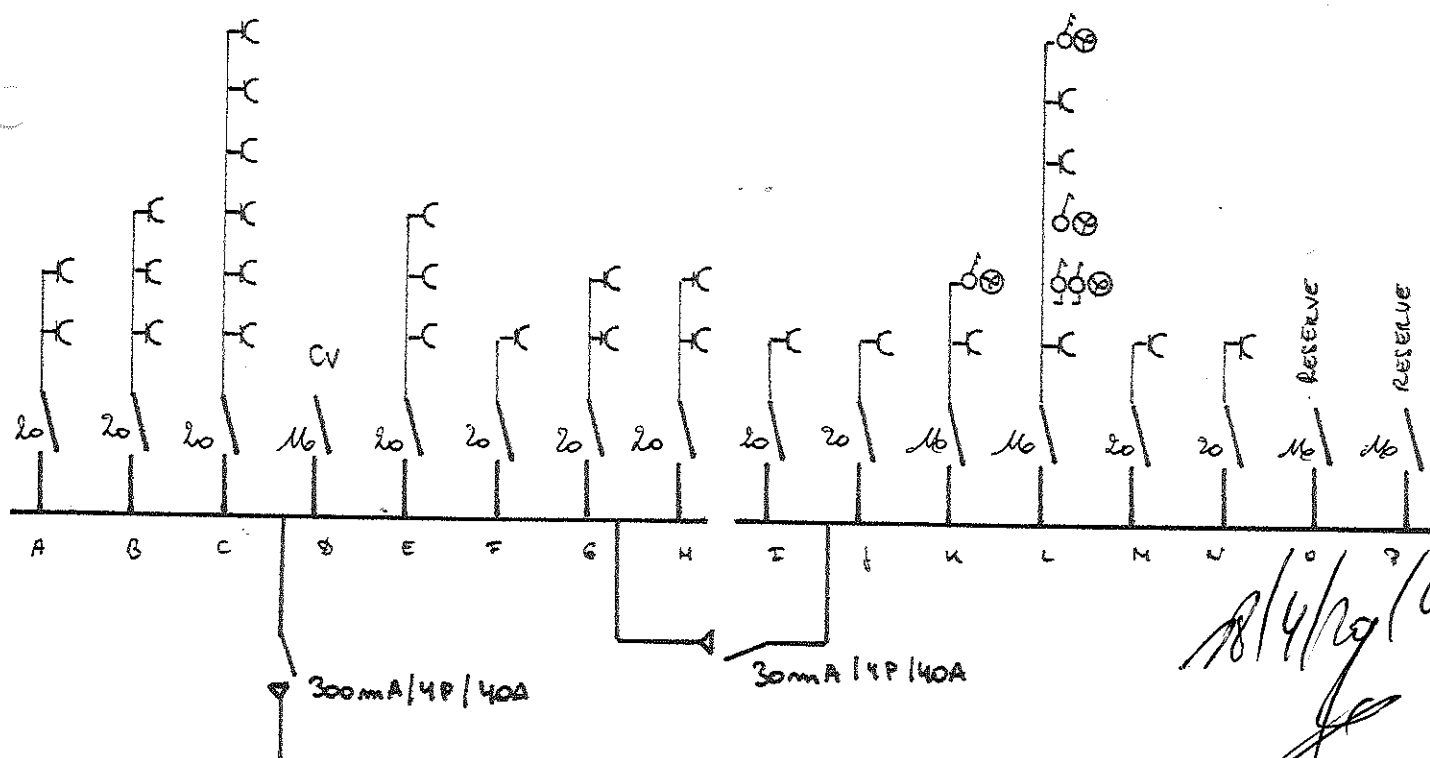

18/4/2014