

### Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Eikelplein 17/1 te Tessenderlo  
 Naam eigenaar .....  
 Adres eigenaar .....  
 Type object appartement  
 EAN-code niet beschikbaar  
 Aard installatie bestaand  
 Doel onderzoek periodiek



Het onderzoek is verricht op 5-3-2014 volgens artikel art 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

### Installatiegegevens

Spanning (V)	230 (1f+N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	lus	$\Delta I$ differentiële schakelaar(s) (mA)	30 en 10
$\varnothing$ voedingsleiding (mm <sup>2</sup> )	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	7

### Metingen

Ra / Zs ( $\Omega$ )	4,6 / –	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (M $\Omega$ )	>0,5

### Inbreuken

1. Nihil
- 2.
- 3.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc... zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

### Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

### Besluit

De installatie is conform het AREI.  
 De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.  
 De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 05-03-2039 (art. 271 AREI), alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 5/3/2014

Naam agentonderzoeker: Benjamin Vanderhoeven .....

Handtekening:





### Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtsreeks of onrechtsreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

# LICHTEN KEUKEN TOESTELLEN CV

KEURTECH  
BENJAMIN VANDERHOEVEN

mobile 04 85/002199

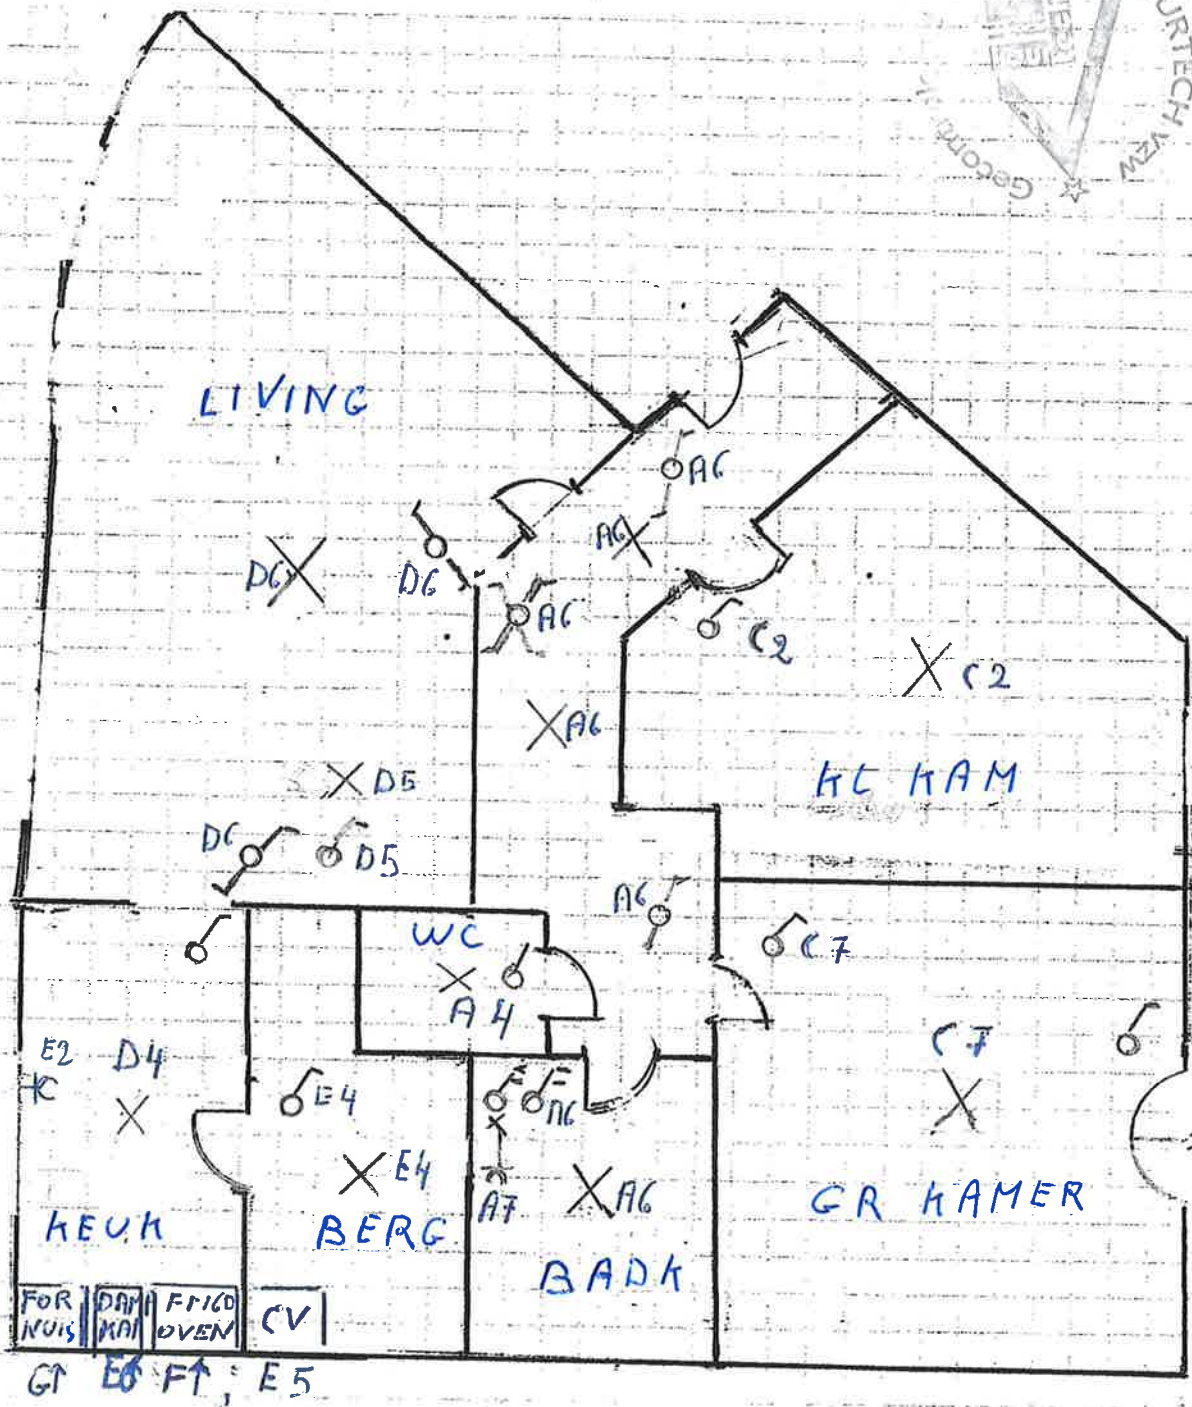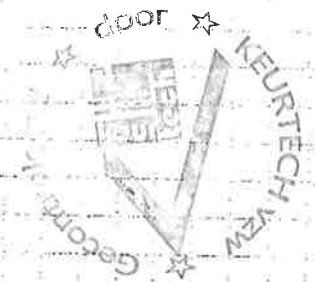

# STOPCONTACTEN

KEURTECH  
BENJAMIN VANDERHOEVEN  
mobile 0485/002199

