



Kea Keuringen en Energie Advies vzw

erkend keuringsorganisme MB 5 nov. 2010

Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
BTW BE0821 773 706

TEL/FAX: 09 282 58 88
info@keakeuringen.be
www.keakeuringen.be



Inbreuken

Inbreuken bestaande installatie

Geen geconstateerd

Inbreuken nieuwe installatie

Geen geconstateerd

Opmerkingen

Max stroom geleverd door de stroom leverancier beperkt tot 25 A 2 polig

Toevoer kabel is 2x4 vanuit de teller!

Controle enkel uitgevoerd op de zichtbaar en bereikbare delen.

De klant/vertegenwoordiger verklaart dat de installatie na keuring opnieuw functioneel is.

KEW 8126350: 15

Inbreuk Opmerkingen

Besluiten

De bestaande installatie voldoet aan het AREI

De nieuwe installatie voldoet aan het AREI

**De installatie voldoet.
Dit keuringsattest is geldig tot 03/07/2042**


Bijlagen

1. Eéndraads- en installatieschema (6 pagina's)




Digitaal ondertekend
05/07/2017
Eddy Ryckaert

Bijlage 1.1

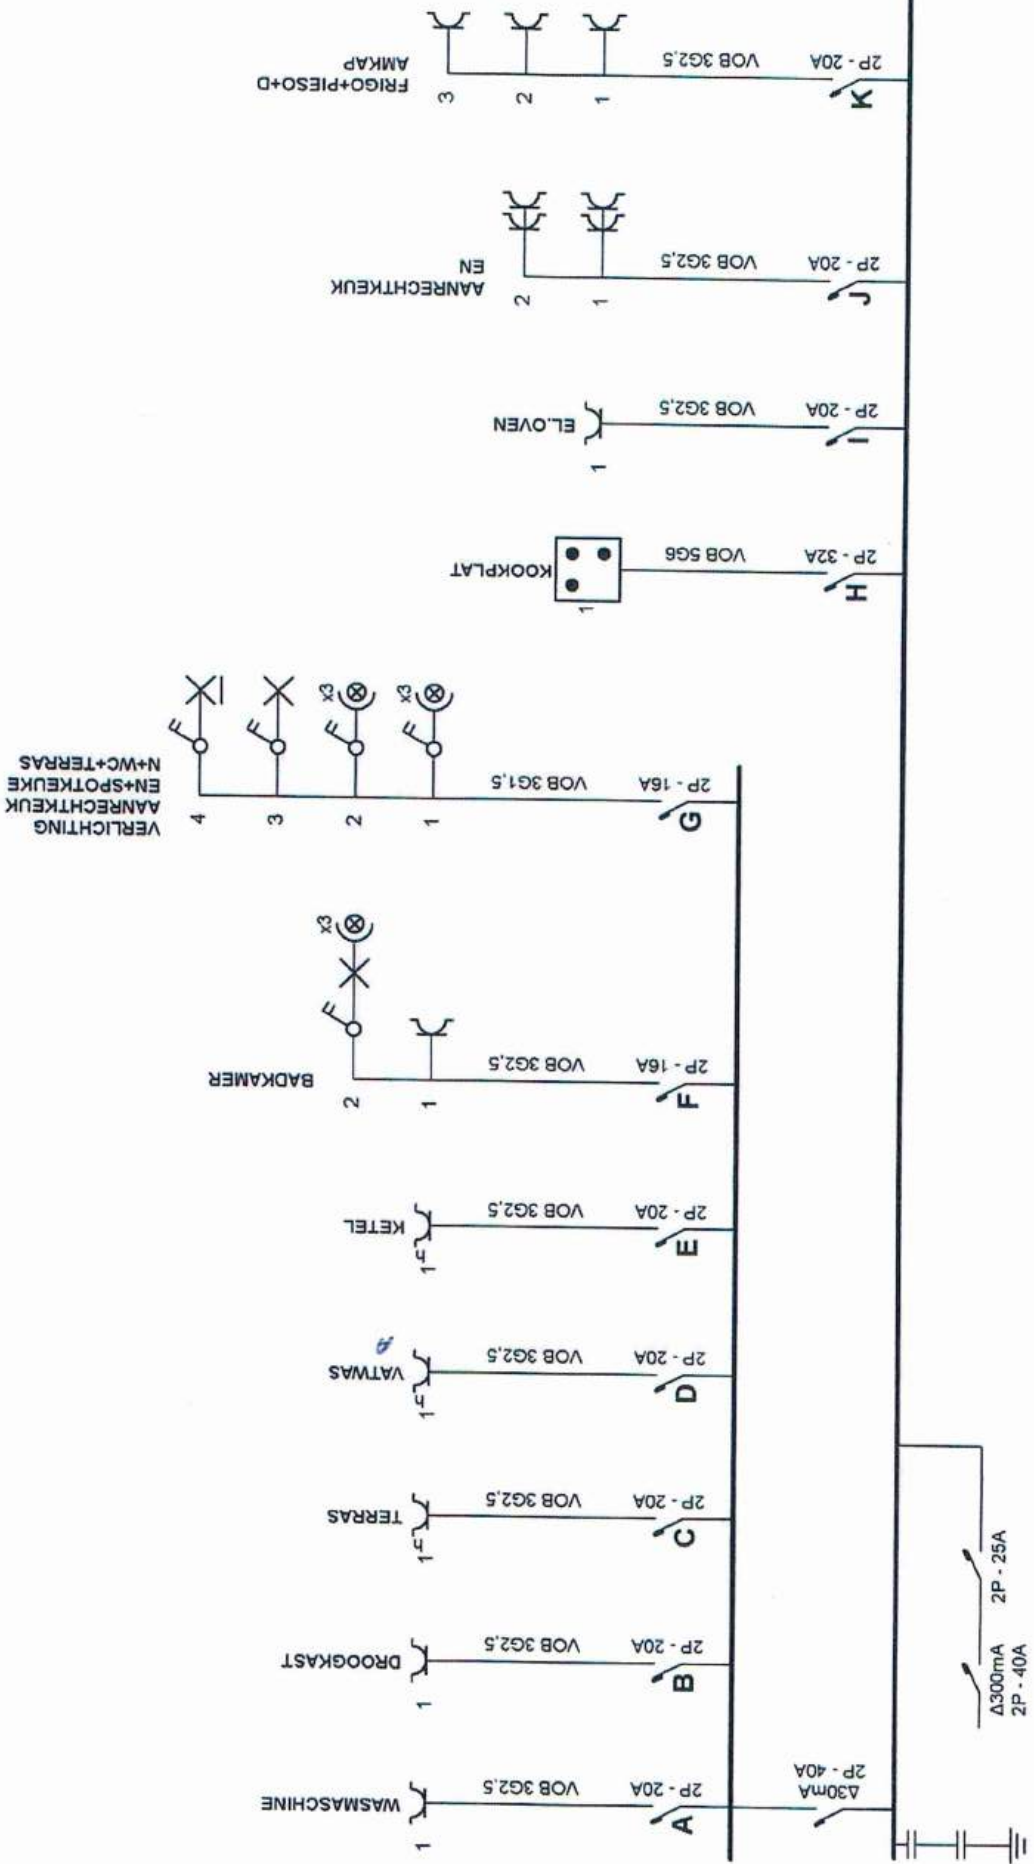

p. 1/6
Eendraadschema
Datum: 25-6-2017
2 x 230V ~ 50Hz

Algemene elektriciteitswerken




Installateur
Adenov Veleker V.O.F.
Vaansstraat 17
9030 Mariakerke
GSM: 0488 60 96 09
e-mail: info@veleker.be
BTW BE 0843.423.809

Plaats van de elektrische installatie
STOPPER BVBA
NEDERWIJK 134
9400 NINOVE


Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: kea-epc@telenet.be
3.07.2017

Eddy Ryckaert

Bijlage 1.2

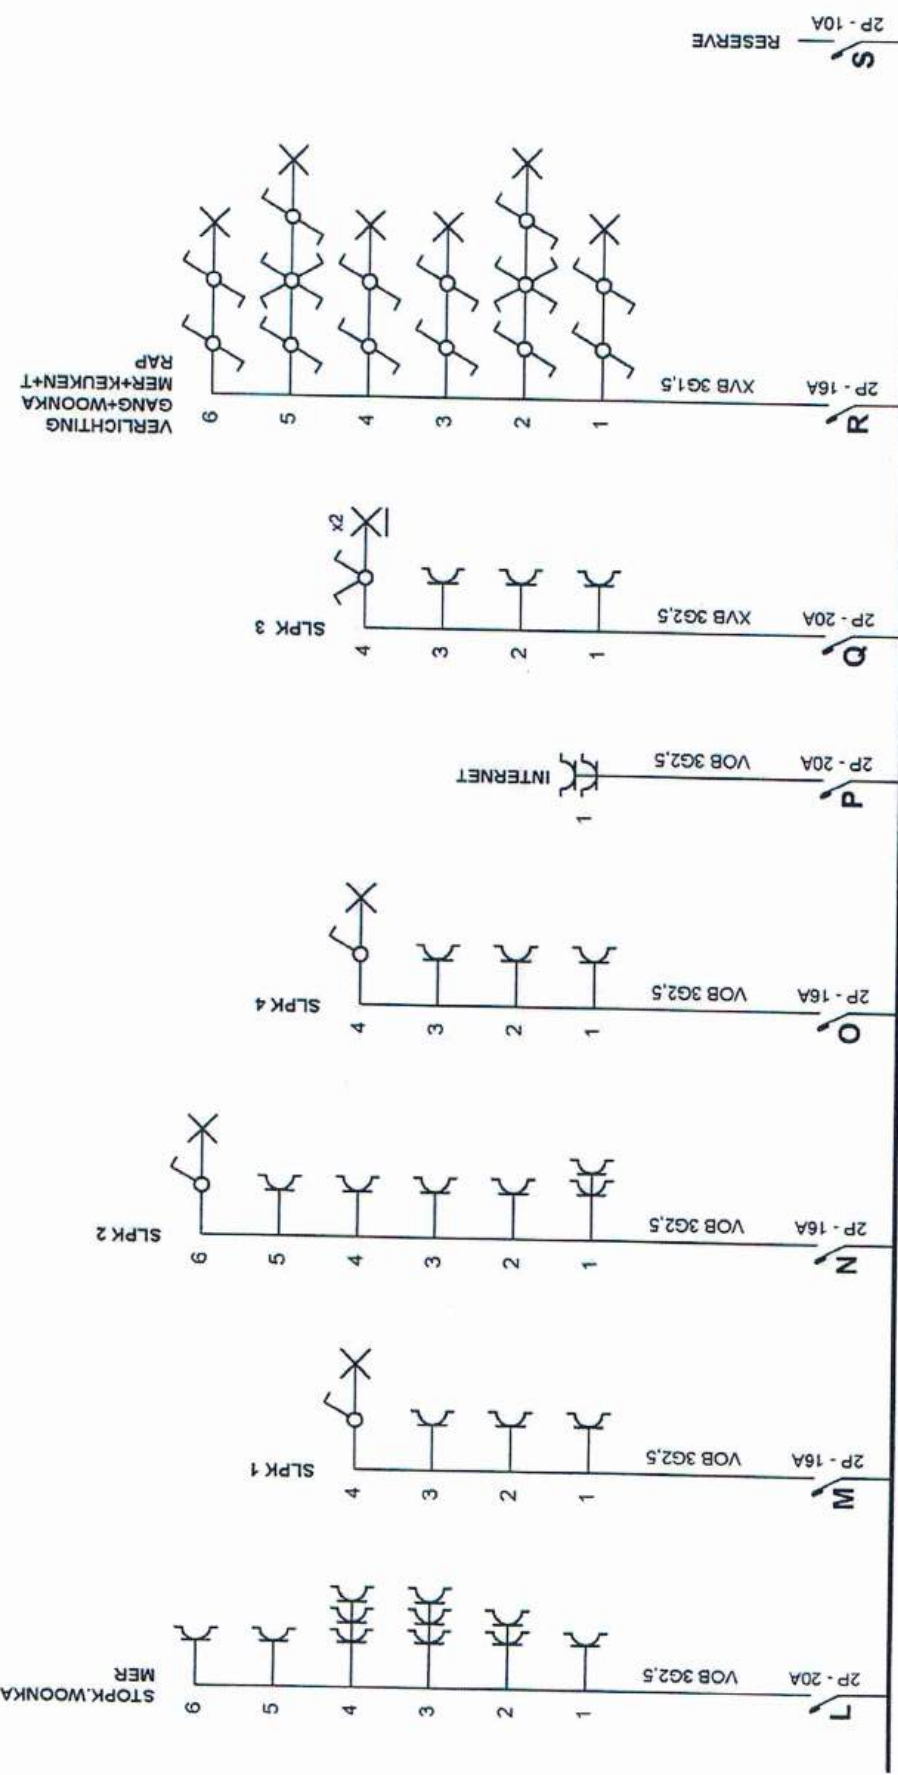

p. 2/6
Eendraadschema
Datum: 25-6-2017
2 x 230V ~ 50Hz



[Handwritten signature]
Installateur
Ademov Velekber V.O.F.
Vaartstraat 17
9030 Mariakerke
GSM: 0488 60 96 09
e-mail: info@velekber.be
BTW BE 0843.423.809

Plaats van de elektrische installatie
STOPER BVBA
NEDERWIJK 134
9400 NIINOVE



3.07.2017

Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: kea-epc@telenet.be




Eddy Ryckaert

Gelijkvloers

PVC

PVC

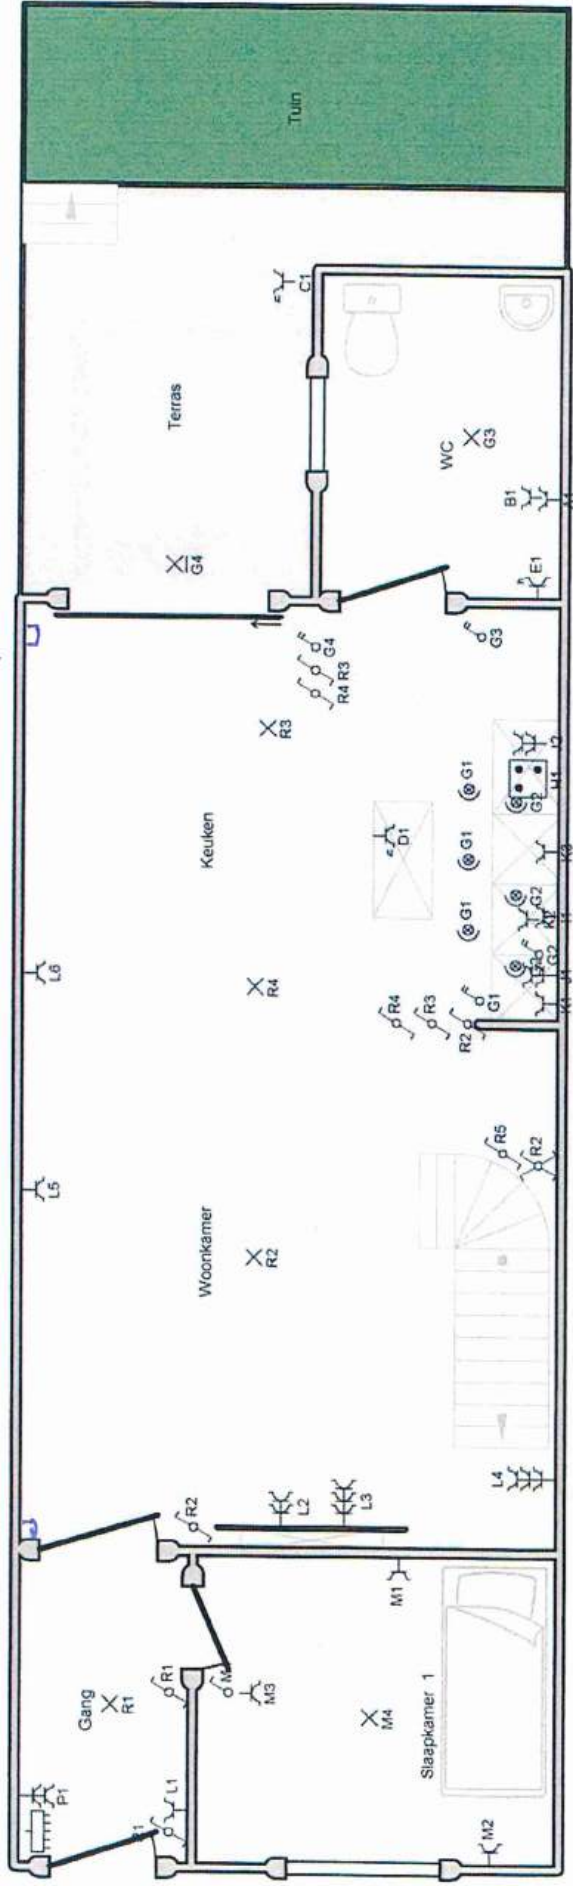

Erkend Organisme
 KEA
 Renaat de Rudderstraat 48a
 9850 Landegem
 Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
 e-mail: kea-epc@telenet.be

3.07.2017

Eddy Ryckaert
 KEA


Plaats van de elektrische installatie
 STOPPER BVBA
 NEDERWIJK 134
 9400 NINOVE

Installateur
 Ademov Veleker V.O.F.
 Vaartstraat 17
 9030 Mariakerke
 GSM: 0488 60 96 09
 e-mail: info@veleker.be
 BTW BE 0843.423.809



p. 3/6
 Situatieschema
 Datum: 25-6-2017
 2 x 230V ~ 50Hz

1e Verdieping

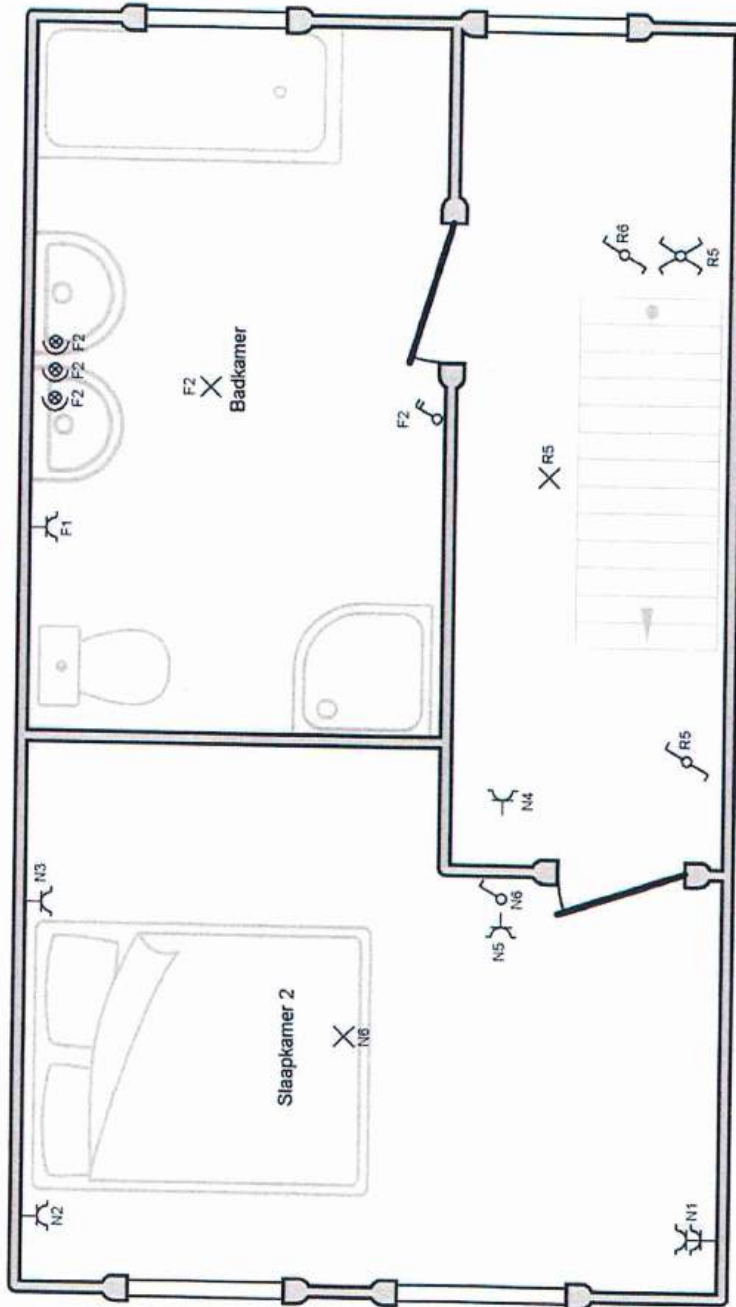

Bijlage 1.4

p. 4/6

Situatieschema

Datum: 25-6-2017

2 x 230V ~ 50Hz

Algemene elektrische werken



Installateur
Ademov Velekber V.O.F.
Vaartsstraat 17
9030 Mariakerke
GSM: 0488 60 96 09
e-mail: info@velekber.be
BTW BE 0843.423.809

Plaats van de elektrische installatie

STOPER BVBA
NEDERWIJK 134
9400 NIJNOVE

3.01.2017

Erkend Organisme

KEA

Renaat de Rudderstraat 48a

9850 Landegem


Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51

e-mail: kea-epc@telenet.be



Eddy Ryckaert
KEA

2e Verdieping

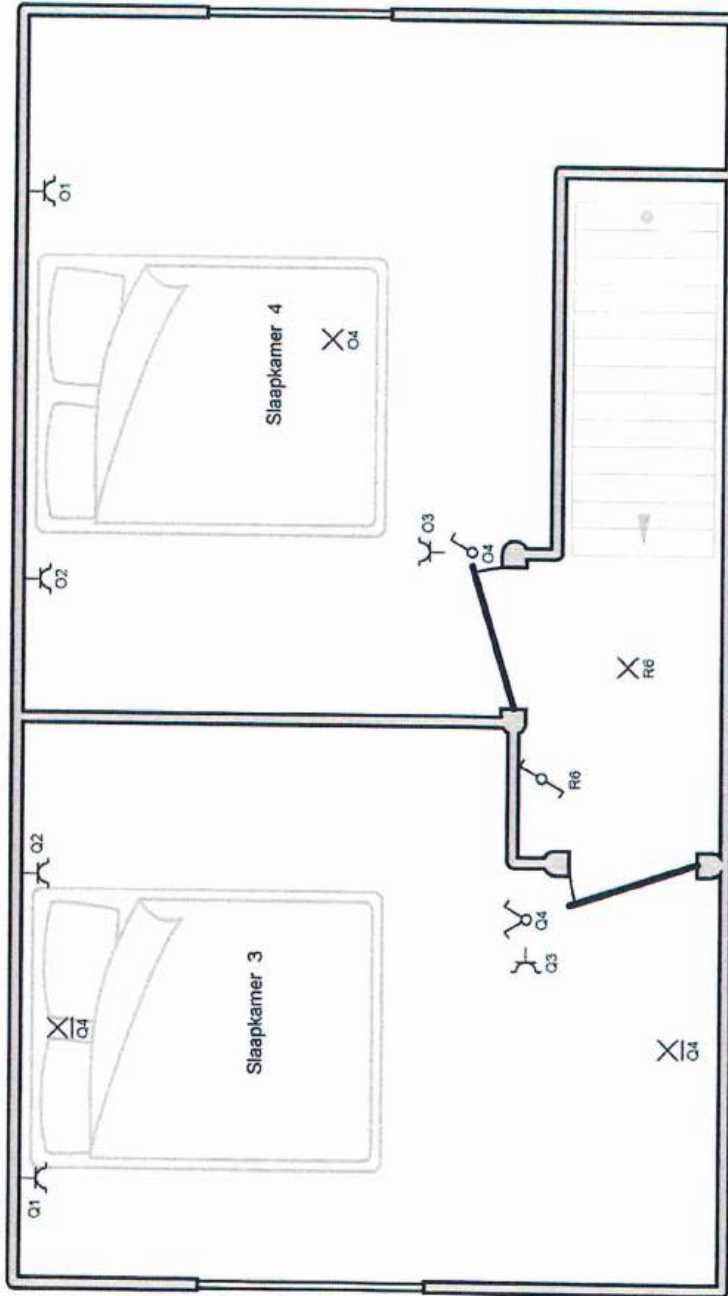

Bijlage 1.5

p. 5/6
Situatieschema
Datum: 25-6-2017
2 x 230V ~ 50Hz



Installateur
Ademov Velekber V.O.F.
Vaartsstraat 17
9030 Mariakerke
GSM: 0488 60 96 09
e-mail: info@velekber.be
BTW BE 0843.423.809

Plaats van de elektrische installatie
STOPER BVBA
NEDERWIJK 134
9400 NINOVE

3.07.2017
Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: kea-epc@telenet.be



- A WASMASCHINE
- B DROOGKAST
- C TERRAS
- D ~~V~~AATWAS
- E KETEL
- F BADKAMER
- G VERLICHTING AANRECHTKEUKEN+SPOTKEUKEN+WC+TERRAS
- H KOOKPLAT
- I EL.OVEN
- J AANRECHTKEUKEN
- K FRIGO+PIESO+DAMKAP
- L STOPK.WOONKAMER
- M SLPK 1
- N SLPK 2
- O SLPK 4
- P INTERNET
- Q SLPK 3
- R VERLICHTING GANG+WOONKAMER+KEUKEN+TRAP
- S RESERVE

Erkend Organisme
KEA
Renaat de Rudderstraat 48a
9850 Landegem
Tel.: 09 282 58 88 GSM: 0474 72 43 51
e-mail: kea-epc@telenet.be

3.07.2017



Plaats van de elektrische installatie
STOPER BVBA
NEDERWIJK 134
9400 NINOVE

Installateur
Ademov Veleker V.O.F.
Vaartsstraat 17
9030 Mariakerke
GSM: 0488 60 96 09
e-mail: info@veleker.be
BTW BE 0843.423.809



p. 6/6
Lijst Kringen
Datum: 25-6-2017
2 x 230V ~ 50Hz