

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	151/2018/12/4/7	Datum van bezoek: Date de visite:	4/12/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DERY MARIE Chemin des Deux Maisons 67 - 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	2158666 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Chemin des Deux Maisons 67 APPT22 - 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)		
Eigenaar: Propriétaire:	DERY MARIE Chemin des Deux Maisons 67 - 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)		
Installateur:	EXISTANTE	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement	2 EME
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 2 x 10 mm ² VVB	Max. beveiliging / Protection max.: 63A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets 18.5 Ohm	Isolatie / Isolement: 50.71 MOhm
Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1		
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 9		
In(A)	Δ In (mA)	Type
63A	300mA	A/s
Eindstromenbanen / terminaux GENERALC CAVE		
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
OK	OK	271bis
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
OK	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
OK	OK	Aansluitingen: Raccordements:
OK	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:
OK	OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	151/2018/12/4/7	Datum van bezoek: Date de visite:	4/12/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	DERY MARIE Chemin des Deux Maisons 67 - 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibelga	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	2158666 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Chemin des Deux Maisons 67 APPT22 - 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)		
Eigenaar: Propriétaire:	DERY MARIE Chemin des Deux Maisons 67 - 1200 BRUXELLES (WOLUWE-SAINT-LAMBERT)		
Installateur:	EXISTANTE	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/APP1 (Contrôle périodique de 1 appartement)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement	2 EME
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	2 x 10 mm ² VVB	63A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	18.5 Ohm
Isolatie / Isolement:	50.71 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:	Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 9	
In(A)	Δ In (mA)	Type
63A	300mA	A/s
Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn
GENERALC CAVE	OK	OK
AREI/RGIE	271bis	
Visueel nazicht Algemeen: OK	Rechtstreekse aanraking: OK	Onrechtstreekse aanraking: OK
Contrôle visuel général:	Contact direct:	Contact indirect:
Aansluitingen: OK	Raccordements:	Equipotentiale verbindingen: OK
Liaisons équipotielles:		

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 4/12/2043


**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



BERGHMANS Yves

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

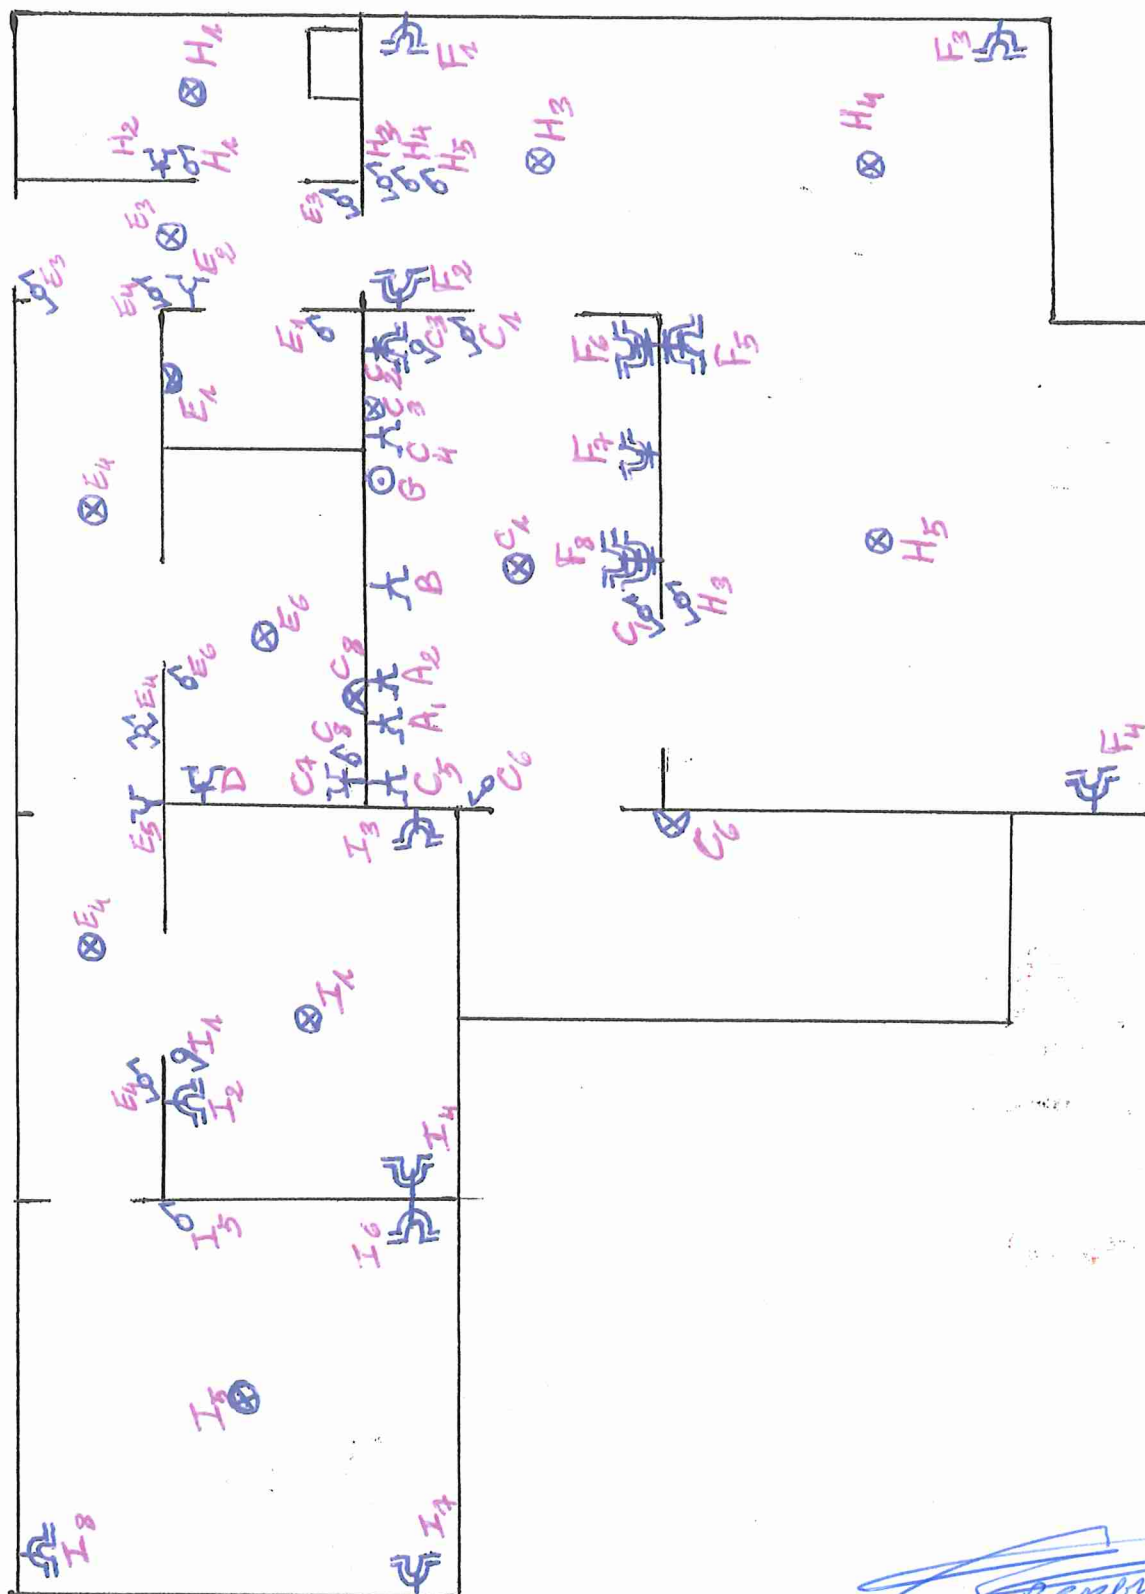

Benjamin
4/12/2018

Handwritten signature
4/12/2018

