

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

STROOMLEVERANCIER: INTERELECTRA

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 136/034001/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: ST. JORISSRAAT 43

EIGENAAR: ALKEN REYNERS

Adres: HASSELTSESTEENWEG 521 - ST. JORISSRAAT

OPDRACHTGEVER: IDEM

Adres: _____

INSTALLATEUR: IDEM

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 01/10/2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ controle volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: HHT

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400V Bescherming van de aansluiting max. 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type Dif 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lusz-boren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 6+8; RA: 14 Ohm; RI tot 75 MOhm

BESCHRIJVING: Zie bijgewoogde schemas

Bent 16/10/03

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeel

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.


BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 01/10/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

136 Calvoys K.

De directeur,

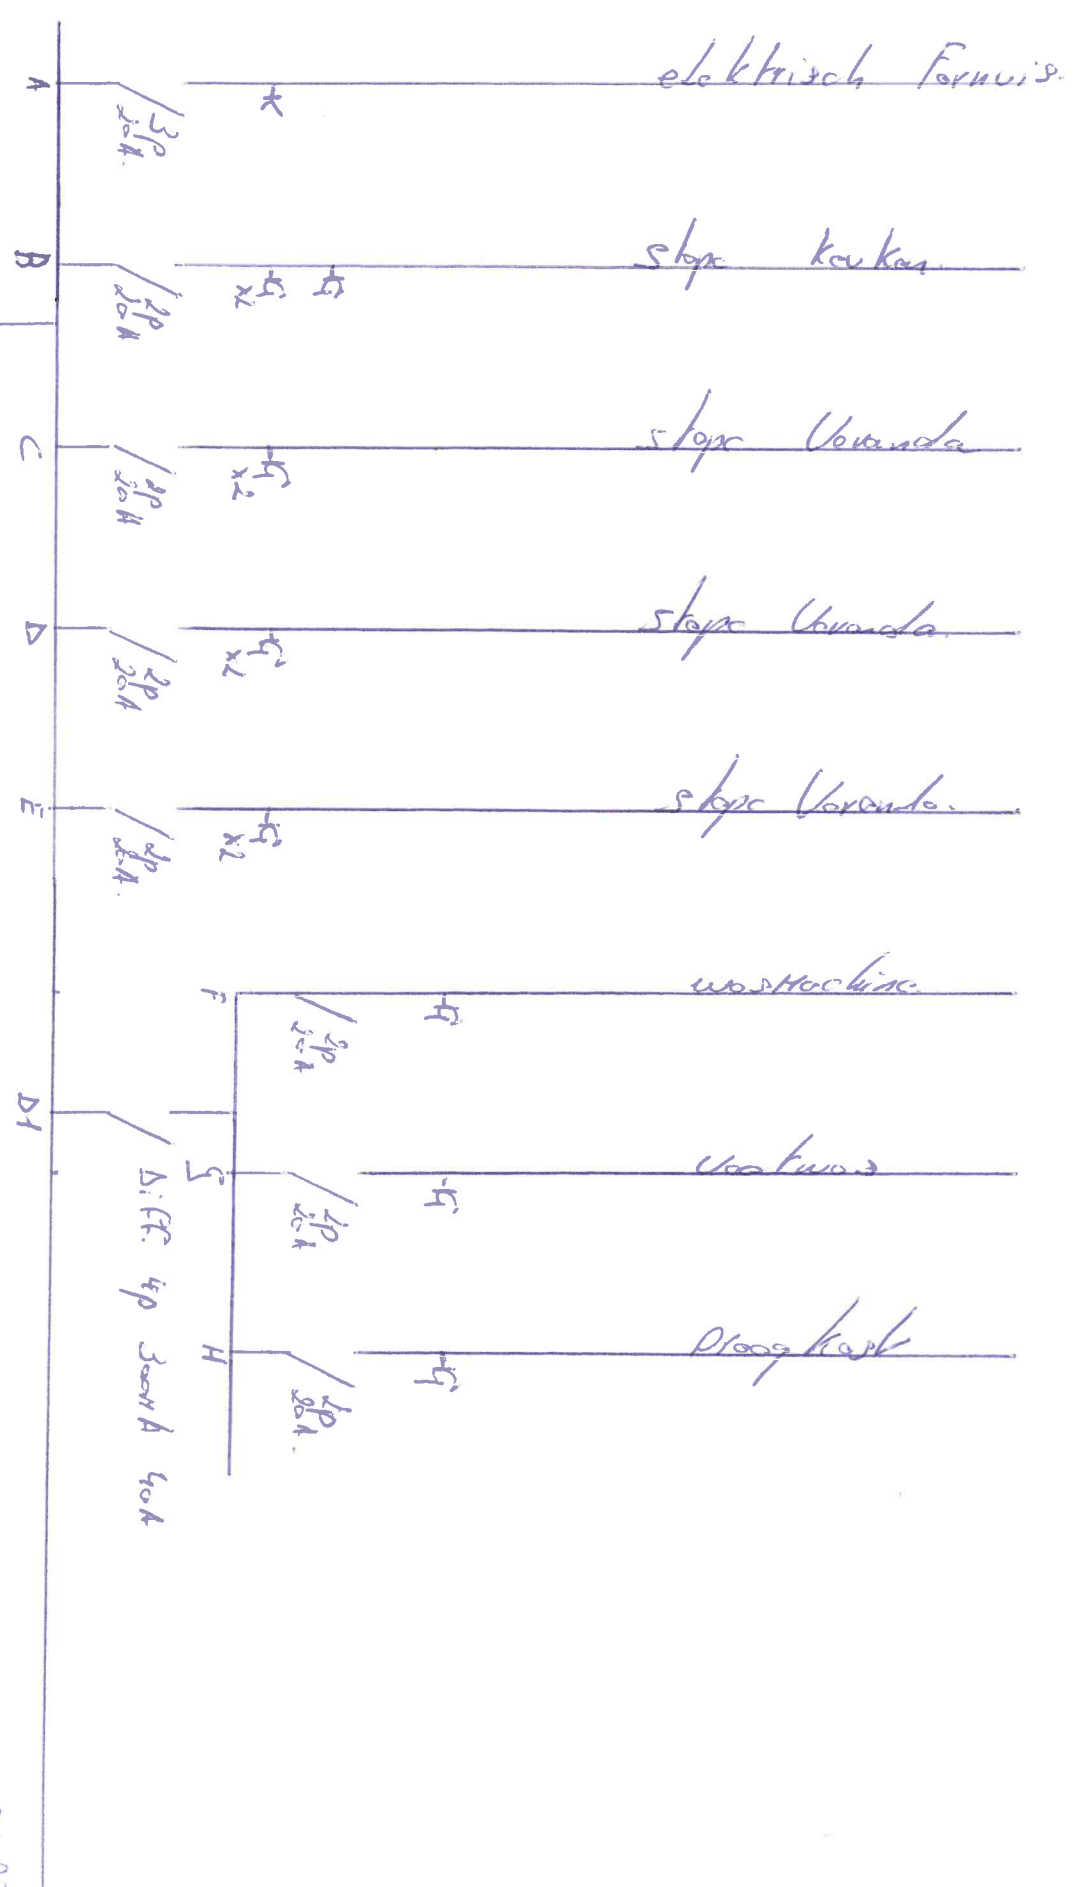

Be BN
Chloen
01.10.2003

Board A.

verblek Bord B.

CCE slope machine

CU + slope gauge

Bordende

Bordende

Bordende

B.L.

38
15A

1
mq

38
15A

2
1
mq

38
15A

38
15A

38
15A

38
15A

38
15A

10000

D.P. 4p. 50004-404

Mr. D.V.
CALLOW

01.10.2007

